


การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ จำแนกเป็น ๓ แผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ ๑) แผนงานบุคลากร ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๓) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาในพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลต่อไป

ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม


๑. แผนงานบุคลากร

(ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ)

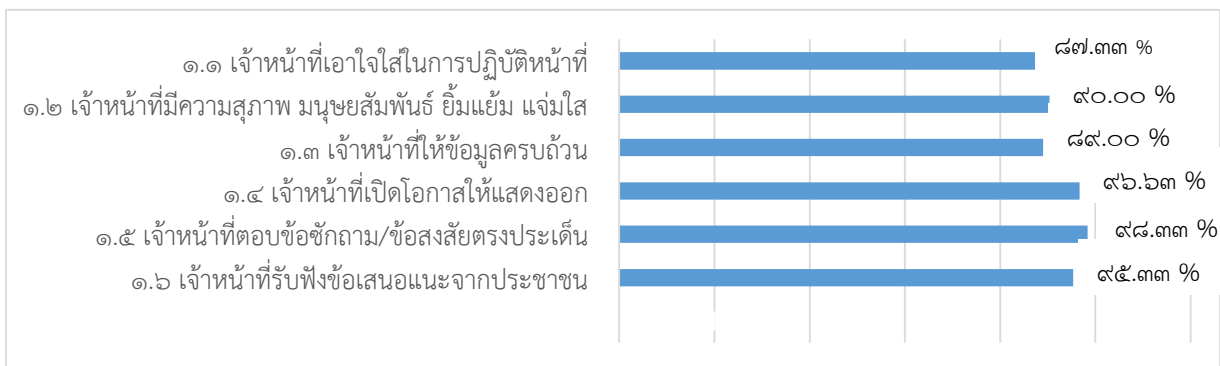


๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


๒.๑ ความพึงพอใจการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

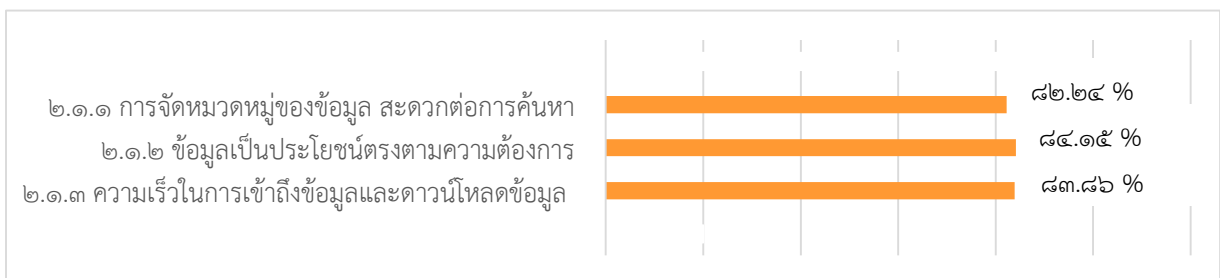

๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา

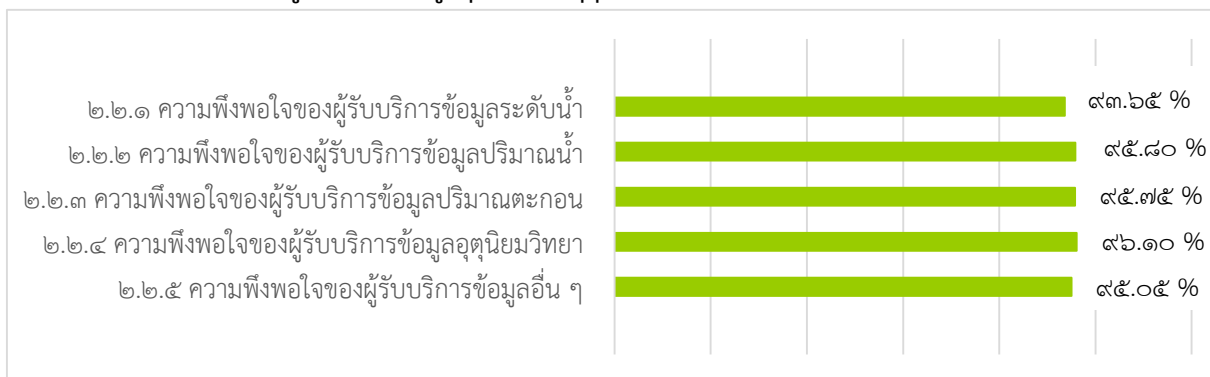


๒.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

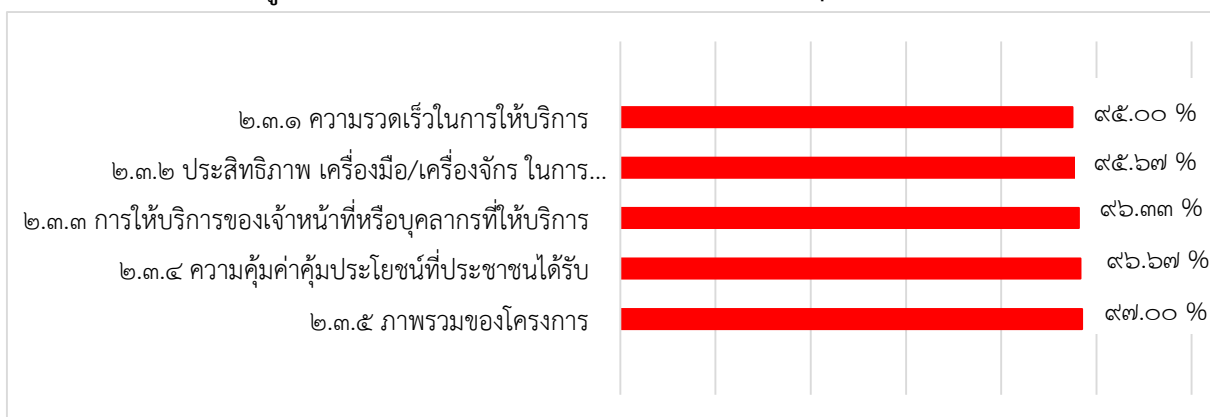


๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


๓.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตโครงการ (ด้านแหล่งน้ำ)

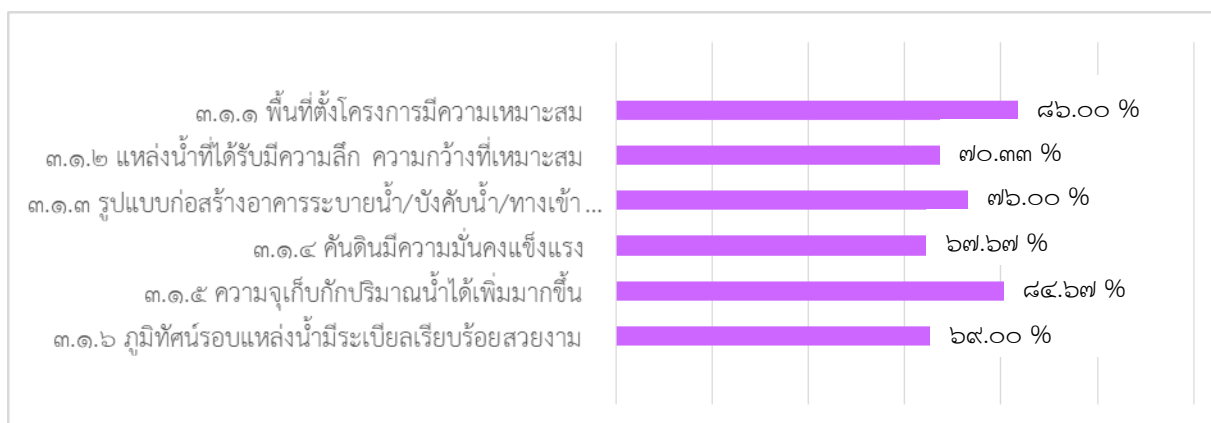

๓.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตโครงการ (ระบบกระจายน้ำ)

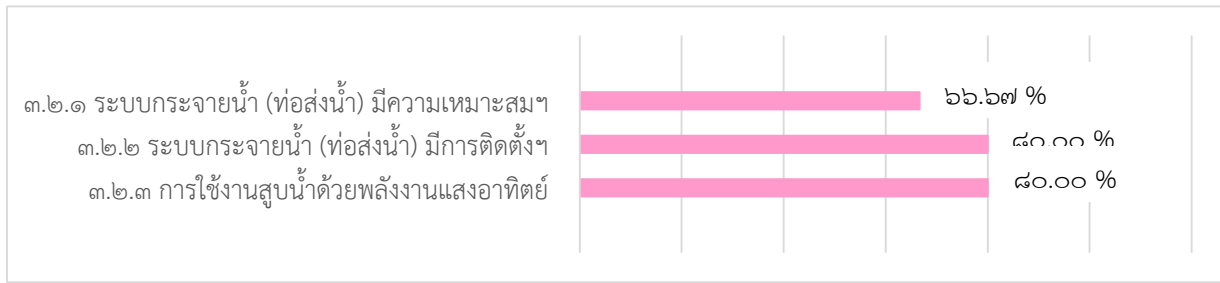

ภาพรวมแสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

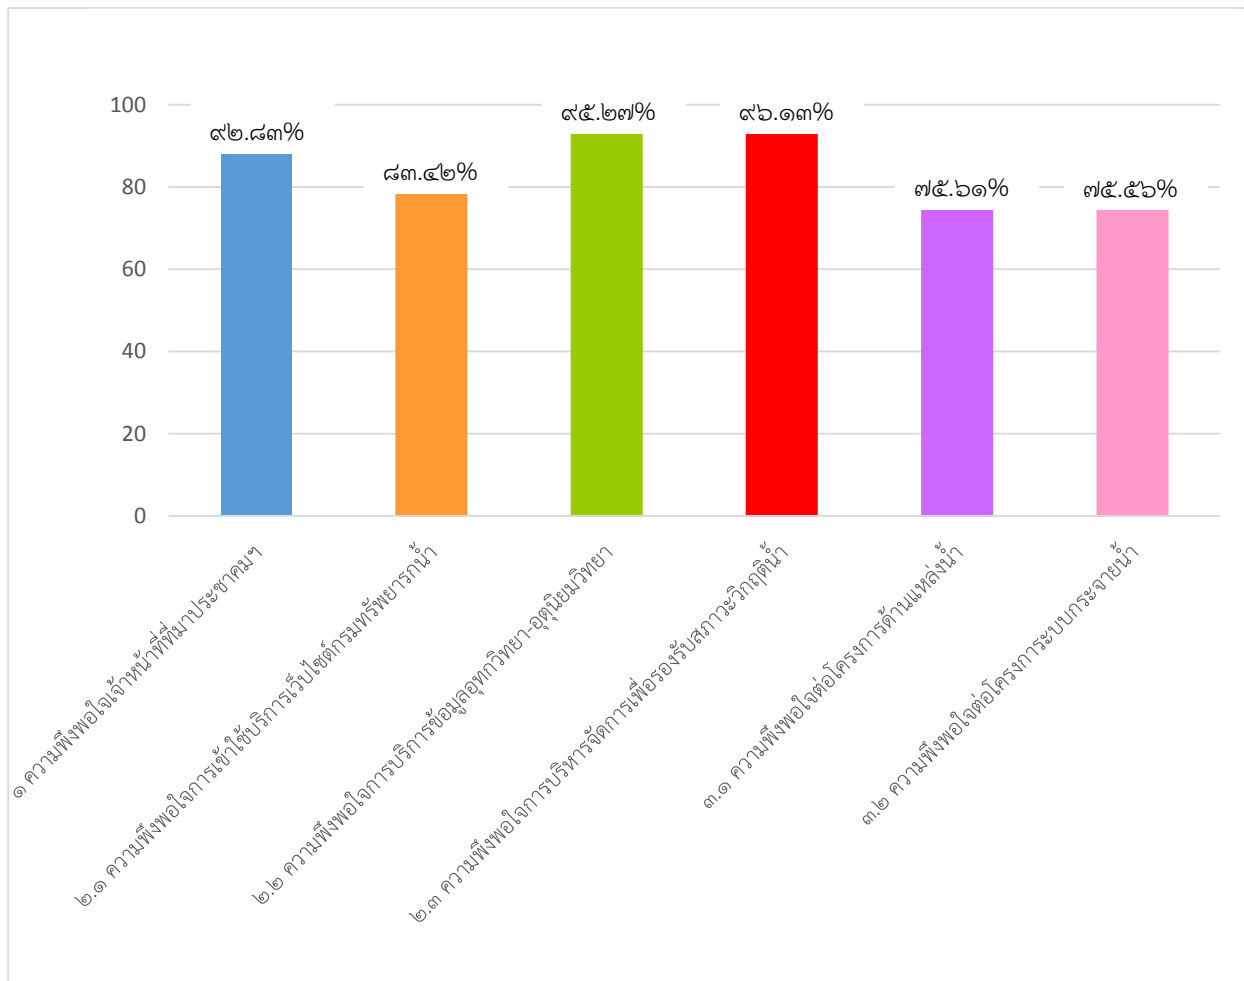

รายละเอียดข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีดังนี้

๑. แผนงานบุคลากร มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ที่มาปฏิบัติหน้าที่รับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินการโครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๖๓ คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมในการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ระดับมาก คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๒.๘๓ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ/การประเมินผลโครงการอนุรักษ์ ฟันฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ)

ตารางที่ ๑ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่รับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการฯ

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | | | รวม จำนวน % | ค่าเฉลี่ย | แปลผล |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | มาก (N / %) | ปานกลาง (N / %) | น้อย (N / %) | | | |
| (๑) เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ในการมาปฏิบัติหน้าที่ | ๕๕ (๘๗.๓๐) | ๘ (๑๒.๗๐) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๖๒ (๘๗.๓๓) | พึงพอใจมาก |
| (๒) เจ้าหน้าที่ที่มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส | ๕๗ (๙๐.๔๘) | ๖ (๙.๕๒) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๗๑ (๙๐.๓๓) | พึงพอใจมาก |
| (๓) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ เช่น เหตุผลความจำเป็นของโครงการ สถานที่ที่ดำเนินการ ขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการใช้จ่ายและที่มาของเงิน ครบถ้วนชัดเจน | ๕๖ (๘๘.๘๙) | ๗ (๑๑.๑๑) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๖๗ (๘๙.๐๐) | พึงพอใจมาก |
| (๔) เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | ๖๑ (๙๖.๘๓) | ๒ (๓.๑๗) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๙๐ (๙๖.๖๗) | พึงพอใจมาก |
| (๕) เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ได้ตรงประเด็นและชัดเจน | ๖๒ (๙๘.๔๑) | ๑ (๑.๕๙) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓.๐๐ (๑๐๐) | ๒.๙๕ (๙๘.๓๓) | พึงพอใจมาก |
| (๖) เจ้าหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน | ๖๐ (๙๕.๒๔) | ๓ (๔.๗๖) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๘๖ (๙๕.๓๓) | พึงพอใจมาก |
| รวม | ๕๙ (๙๒.๘๖) | ๕ (๗.๑๔) | ๐ (๐.๐๐) | ๖๓ (๑๐๐) | ๒.๗๙ (๙๒.๘๓) | พึงพอใจมาก |

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการสำรวจผู้รับบริการ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๔๘ คน จำแนกเป็นความพึงพอใจการให้บริการ ๓ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ ความพึงพอใจการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑,๐๑๙ คน พบว่า ผู้รับบริการความพึงพอใจภาพรวมระดับดีมาก คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๓.๔๒ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ/การสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ)

ตารางที่ ๒ แสดงระดับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

| หัวข้อ | ปรับปรุง | พอใช้ | ดี | ดีมาก | รวม | ระดับความพึงพอใจ | ร้อยละ | ระดับ |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา | 0 | 95 | 534 | 390 | 1019 | 3.289 | 82.24% | ดีมาก |
| | 0.00% | 9.32% | 52.40% | 38.27% | 100.00% | | | |
| ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ | 0 | 74 | 498 | 447 | 1019 | 3.366 | 84.15% | ดีมาก |
| | 0.00% | 7.26% | 48.87% | 43.87% | 100.00% | | | |
| ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล | 0 | 84 | 490 | 445 | 1019 | 3.354 | 83.86% | ดีมาก |
| | 0.00% | 8.24% | 48.09% | 43.67% | 100.00% | | | |
| รวม | 0 | 253 | 1522 | 1282 | 3057 | 3.337 | 83.42% | ดีมาก |
| | 0.00% | 8.28% | 49.79% | 41.94% | 100.00% | | | |

๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑๐๐ คน พบว่า ผู้รับบริการความพึงพอใจภาพรวมระดับดีมาก คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕.๒๗ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา/การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา)

ตารางที่ ๓ แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา

| ลำดับที่ | | รายการ | | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----|---|-------------|---------|--------------|------|----------------------|-------------|---------|--------------|------|-----------------|-------------|---------|--------------|------|-------------|-------------|---------|--------------|------|---|---|---|
| | | | | ข้อมูลปริมาณน้ำ | | | | | ข้อมูลปริมาณความชื้น | | | | | ข้อมูลอุทกวิทยา | | | | | ข้อมูลอื่นๆ | | | | | | | |
| | | | | มาก | ค่อนข้างมาก | ปานกลาง | ค่อนข้างน้อย | น้อย | มาก | ค่อนข้างมาก | ปานกลาง | ค่อนข้างน้อย | น้อย | มาก | ค่อนข้างมาก | ปานกลาง | ค่อนข้างน้อย | น้อย | มาก | ค่อนข้างมาก | ปานกลาง | ค่อนข้างน้อย | น้อย | | | |
| 1 | คุณภาพของภาพและความคมชัด | 64 | 36 | - | - | - | 81 | 19 | - | - | - | 79 | 21 | - | - | - | 71 | 29 | - | - | - | 56 | 44 | - | - | - |
| 2 | ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ | 65 | 35 | - | - | - | 77 | 23 | - | - | - | 79 | 21 | - | - | - | 79 | 21 | - | - | - | 78 | 22 | - | - | - |
| 3 | ความถี่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ | 86 | 14 | - | - | - | 90 | 10 | - | - | - | 89 | 11 | - | - | - | 93 | 7 | - | - | - | 89 | 11 | - | - | - |
| 4 | แอปพลิเคชันบนเครื่องและอุปกรณ์ | 59 | 41 | - | - | - | 68 | 32 | - | - | - | 68 | 32 | - | - | - | 75 | 25 | - | - | - | 78 | 22 | - | - | - |
| สรุปความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม | | 93.65 | | | | | 95.80 | | | | | 95.75 | | | | | 96.10 | | | | | 95.05 | | | | |



จัดทำโดย
 สำนักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา
 สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
 กรุงเทพฯ โทร. วันที่ 1 ตุลาคม 2563

๒.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ
 จำนวน ๑,๖๒๙ คน (ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๕ และ ๖) พบว่า ผู้รับบริการความพึงพอใจภาพรวม
 ระดับมาก คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๖.๑๓ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ สำนักงาน
 ทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๕ และ ๖/การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติน้ำ)

ตารางที่ ๔ แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติน้ำ

| ประเด็น / หัวข้อ | หน่วยงาน | รวม จำนวน คน | รวมระดับความพึงพอใจ | | | ค่าเฉลี่ย | ผลแปล |
|--|----------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | มาก (N / %) | ปานกลาง (N / %) | น้อย (N / %) | | |
| ๑. ความรวดเร็วในการ ให้บริการ | สทภ.๒ | ๒๑๐ | ๒๑๐ | ๐ | ๐ | ๓ | พึงพอใจ มาก |
| | | | (๑๐๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐.๐๐) | |
| | สทภ.๕ | ๙๐๔ | ๖๙๙ | ๑๘๘ | ๑๗ | ๒.๗๕ | |
| | | | (๗๗.๓๒) | (๒๐.๘๐) | (๑.๘๘) | (๙๑.๖๗) | |
| | สทภ.๖ | ๕๑๕ | ๕๐๐ | ๑๕ | ๐ | ๒.๙๗ | |
| (๙๗.๐๐) | | | (๓) | (๐.๐๐) | (๙๙.๐๐) | | |
| รวมจำนวน (คน) | ๑,๖๒๙ | ๑๔๐๙ | ๒๐๓ | ๑๗ | ๒.๘๕ | | |
| | | | (๘๖.๔๙) | (๑๒.๔๖) | (๑.๐๔) | (๙๕.๐๐) | |
| ๒. ประสิทธิภาพ เครื่องมือ/ เครื่องจักร ในการแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วม | สทภ.๒ | ๒๑๐ | ๒๑๐ | ๐ | ๐ | ๓ | พึงพอใจ มาก |
| | | | (๑๐๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐.๐๐) | |
| | สทภ.๕ | ๙๐๔ | ๗๑๑ | ๑๗๕ | ๑๘ | ๒.๗๗ | |
| | | | (๗๘.๖๕) | (๑๙.๓๖) | (๑.๙๙) | (๙๒.๓๓) | |
| | สทภ.๖ | ๕๑๕ | ๕๑๐ | ๕ | ๐ | ๒.๙๙ | |
| (๙๙.๐๐) | | | (๑.๐๐) | (๐.๐๐) | (๙๙.๖๗) | | |
| รวมจำนวน (คน) | ๑,๖๒๙ | ๑๔๓๑ | ๑๘๐ | ๑๘ | ๒.๘๗ | | |
| | | | (๘๗.๘๕) | (๑๑.๐๕) | (๑.๑๐) | (๙๕.๖๗) | |
| ๓. การให้บริการของ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ ให้บริการ | สทภ.๒ | ๒๑๐ | ๒๑๐ | ๐ | ๐ | ๓ | พึงพอใจ มาก |
| | | | (๑๐๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐.๐๐) | |
| | สทภ.๕ | ๙๐๔ | ๗๕๓ | ๑๓๙ | ๑๒ | ๒.๘๒ | |
| | | | (๘๓.๓๐) | (๑๕.๓๘) | (๑.๓๓) | (๙๔.๐๐) | |
| | สทภ.๖ | ๕๑๕ | ๕๐๕ | ๑๐ | ๐ | ๒.๙๘ | |
| (๙๘.๐๐) | | | (๒.๐๐) | (๐.๐๐) | (๙๙.๓๓) | | |
| รวมจำนวน (คน) | ๑,๖๒๙ | ๑๔๖๘ | ๑๔๙ | ๑๒ | ๒.๘๙ | | |
| | | | (๙๐.๑๒) | (๙.๑๕) | (๐.๗๔) | (๙๖.๓๓) | |

| ประเด็น / หัวข้อ | | รวม | รวมระดับความพึงพอใจ | | | ค่าเฉลี่ย | ผลแปล |
|--|-------|---------|---------------------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | | | | |
| ๔. ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ | สทภ.๒ | ๒๑๐ | ๒๑๐ | ๐ | ๐ | ๓ | พึงพอใจมาก |
| | | | (๑๐๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐.๐๐) | |
| | สทภ.๕ | ๙๐๔ | ๗๖๕ | ๑๒๕ | ๑๔ | ๒.๘๓ | |
| | | | (๘๔.๖๒) | (๑๓.๘๓) | (๐.๘๕) | (๙๔.๓๓) | |
| | สทภ.๖ | ๕๑๕ | ๕๑๕ | ๐ | ๐ | ๓ | |
| (๑๐๐) | | | | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐) | |
| รวมจำนวน (คน) | ๑,๖๒๙ | ๑๔๙๐ | ๑๒๕ | ๑๔ | ๒.๙๐ | | |
| | | (๙๑.๔๗) | (๑๓.๘๓) | (๐.๘๕) | (๙๖.๖๗) | | |
| ๕. ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ | สทภ.๒ | ๒๑๐ | ๒๑๐ | ๐ | ๐ | ๓ | พึงพอใจมาก |
| | | | (๑๐๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐) | |
| | สทภ.๕ | ๙๐๔ | ๗๖๙ | ๑๒๒ | ๑๓ | ๒.๘๔ | |
| | | | | (๘๕.๐๗) | (๑๓.๕๐) | (๑.๔๔) | |
| | สทภ.๖ | ๕๑๕ | ๕๑๕ | ๐ | ๐ | ๓ | |
| (๑๐๐) | | | | (๐.๐๐) | (๐.๐๐) | (๑๐๐) | |
| รวมจำนวน (คน) | ๑,๖๒๙ | ๑๔๙๔ | ๑๒๒ | ๑๓ | ๒.๙๑ | | |
| | | (๙๑.๗๑) | (๗.๔๙) | (๐.๘๐) | (๙๗.๐๐) | | |

๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีการสำรวจผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ คน จำแนกเป็นความพึงพอใจการให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ใน ๒ โครงการ ดังนี้

๓.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๗๑ คน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมต่อผลผลิตโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับปานกลาง คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕.๖๑ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ/การประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ)

ตารางที่ ๕ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลผลิตโครงการ (ด้านแหล่งน้ำ)

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | | | รวมจำนวน % | ค่าเฉลี่ย | แปลผล |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | มาก (N / %) | ปานกลาง (N / %) | น้อย (N / %) | | | |
| ด้านแหล่งน้ำ | | | | | | |
| (๑) พื้นที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม | ๖๑ (๘๕.๙๒) | ๑๐ (๑๔.๐๘) | ๐ (๐.๐๐) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๕๘ (๘๖.๐๐) | พึงพอใจมาก |

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | | | รวม | ค่าเฉลี่ย | แปลผล |
|--|------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| | มาก | ปานกลาง | น้อย | | | |
| (๒) แหล่งน้ำได้รับการขุดลอก มีความลึกความกว้างที่เหมาะสม | ๕๐ (๗๐.๕๒) | ๑๗ (๒๓.๙๕) | ๔ (๕.๖๓) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๑๑ (๗๐.๓๓) | พึงพอใจปานกลาง |
| (๓) รูปแบบก่อสร้างอาคารระบายน้ำ/บังคับน้ำ/ทางเข้าน้ำ | ๕๔ (๗๖.๐๖) | ๑๔ (๑๙.๗๒) | ๓ (๔.๒๓) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๒๘ (๗๖.๐๐) | พึงพอใจปานกลาง |
| (๔) คันดินมีความมั่นคงแข็งแรง | ๔๘ (๖๗.๖๑) | ๑๗ (๒๓.๙๕) | ๖ (๘.๔๕) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๐๓ (๖๗.๖๗) | พึงพอใจปานกลาง |
| (๕) ความจุเก็บกักปริมาณน้ำได้เพิ่มมากขึ้น | ๖๐ (๘๕.๕๑) | ๑๐ (๑๔.๐๘) | ๑ (๑.๔๑) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๕๔ (๘๕.๖๗) | พึงพอใจมาก |
| (๖) ภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม | ๔๙ (๖๙.๐๑) | ๒๐ (๒๘.๑๗) | ๒ (๒.๘๒) | ๗๑ (๑๐๐) | ๒.๐๗ (๖๙.๐๐) | พึงพอใจปานกลาง |
| รวม | ๕๔ (๕๐.๓๙) | ๑๕ (๑๓.๗๗) | ๓ (๒.๕๐) | ๗๑ (๖๖.๖๗) | ๒.๒๗ (๗๕.๖๑) | พึงพอใจปานกลาง |

๓.๒ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๕ คน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมต่อผลผลิตโครงการระบบกระจายน้ำฯ ระดับปานกลาง คิดเป็นระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕.๕๖ รายละเอียดดังนี้ (ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ/การประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ)

ตารางที่ ๖ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลผลิตโครงการ (ระบบกระจายน้ำ)

| ประเด็น | ระดับความพึงพอใจ | | | รวมจำนวน | ค่าเฉลี่ย | แปลผล |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | มาก (N / %) | ปานกลาง (N / %) | น้อย (N / %) | | | |
| ระบบกระจายน้ำ | | | | | | |
| (๑) ระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | ๑๐ (๖๖.๖๗) | ๔ (๒๖.๖๗) | ๑ (๖.๖๗) | ๑๕ (๑๐๐) | ๒.๐๐ (๖๖.๖๗) | พึงพอใจปานกลาง |
| (๒) ระบบกระจายน้ำ (ท่อส่งน้ำ) มีการติดตั้งถึงพื้นที่เพาะปลูก/พื้นที่ที่กำหนด | ๑๒ (๘๐.๐๐) | ๒ (๑๓.๓๓) | ๑ (๖.๖๗) | ๑๕ (๑๐๐) | ๒.๔๐ (๘๐.๐๐) | พึงพอใจมาก |
| (๓) การใช้งานสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | ๑๒ (๘๐.๐๐) | ๒ (๑๓.๓๓) | ๑ (๖.๖๗) | ๑๕ (๑๐๐) | ๒.๔๐ (๘๐.๐๐) | พึงพอใจมาก |
| รวม | ๖ (๗๕.๕๘) | ๑ (๑๙.๗๐) | ๑ (๔.๗๓) | ๘ (๑๐๐) | ๒.๒๗ (๗๕.๕๖) | พึงพอใจปานกลาง |