

กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




สทท.6

ตรวจสอบสถานที่ การขออนุญาตใช้น้ำ



สาขางันตบุรี

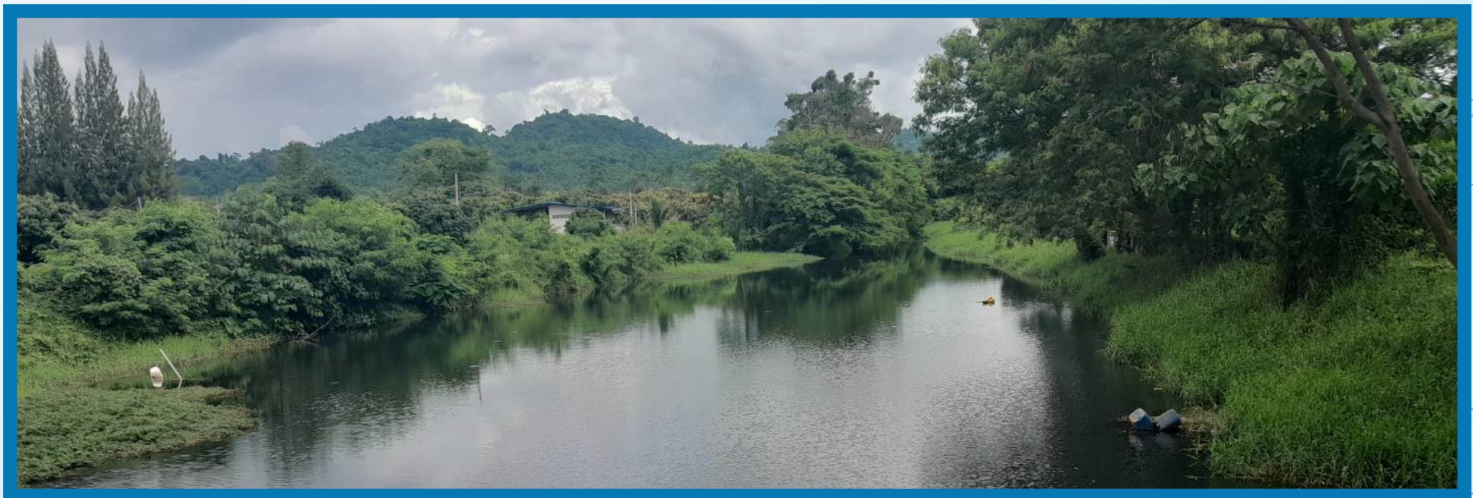

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. **นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล** ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายส่วนการจัดสรรน้ำ ตรวจสอบสถานที่-แหล่งน้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกของการประปาส่วนภูมิภาคสาขางันตบุรี ขอใช้น้ำสูงสุดต่อวัน 1,200 ลบ.ม. จากคลองปะตง ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคบริการประชาชน (อัตราการผลิตน้ำประปา 50 ลบ.ม./ชม. และมีระยะทางระหว่างจุดสูบน้ำถึงสถานีผลิตน้ำประปา 2 กม.)



มุ่งผลสัมฤทธิ์
จิตบริการ
ประสานสามัคคี



สำนักงานทรัพยากรน้ำ



www.dwr.go.th



08 9201 4967

