



www.dwr.go.th

รายงานสถานการณ์น้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550



สภาวะอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนกำลังอ่อนลง ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ นำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจาย ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อนึ่ง ผู้ที่จะเดินทางไปด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และบังกลาเทศ ในช่วงวันที่ 15-17 พ.ย. ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุไซโคลน “ชีร์” อยู่ในอ่าวเบงกอลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าว



เหตุการณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังปานกลางปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนในระยะนี้

กรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวภายหลังการสัมมนา โครงการการบูรณาการบริหารจัดการน้ำว่า รัฐบาลได้ประกาศให้น้ำเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนบูรณาการ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามวิธีการ

จ.ลำพูน ชาวบ้านหนองเป็ด ที่อยู่ติดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีตรวจพบสารมลพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภค


การช่วยเหลือ



ปริมาณน้ำฝนสูงสุด (มม.)


จังหวัด	9 พ.ย.50	10 พ.ย.50	11 พ.ย.50	12 พ.ย.50	13 พ.ย.50
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	1.1
เชียงใหม่	-	-	-	0.6	-
ลำปาง	-	-	-	0.1	4.1
น่าน	-	-	-	-	1.0
แพร่	-	-	-	-	-
อุตรดิตถ์	-	-	-	-	0.2
ตาก	-	-	0.1	0.1	13.5
สุโขทัย	-	-	-	-	4.8
กำแพงเพชร	-	-	-	3.5	-
นครสวรรค์	-	-	-	-	1.9
กาญจนบุรี	-	-	-	0.3	19.7
ชุมพร	-	-	87.5	14.0	-
สุราษฎร์ธานี	30.0	110.0	100.2	8.5	22.4
นครศรีธรรมราช	68.3	60.5	30.8	51.3	33.2
พัทลุง	8.0	-	31.0	56.0	27.0
สงขลา	40.1	14.4	15.0	78.0	10.9
ปัตตานี	4.3	3.7	28.5	-	-
ระนอง	-	0.2	28.4	0.5	1.5
พังงา	-	0.1	0.5	-	-

แผนที่อากาศผิวพื้น

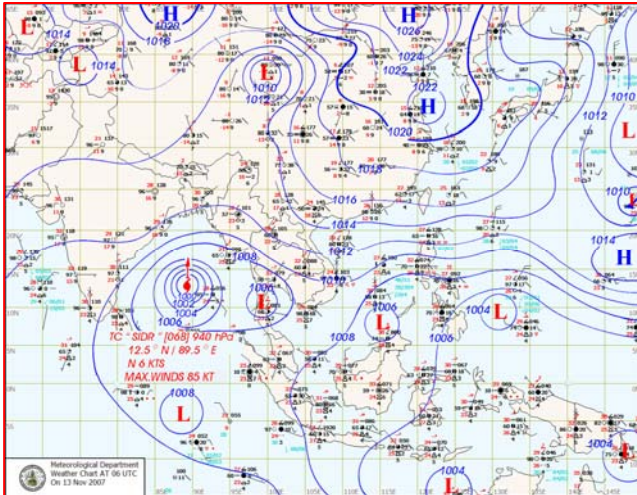


13 พ.ย.50 เวลา 13:00 น.

1

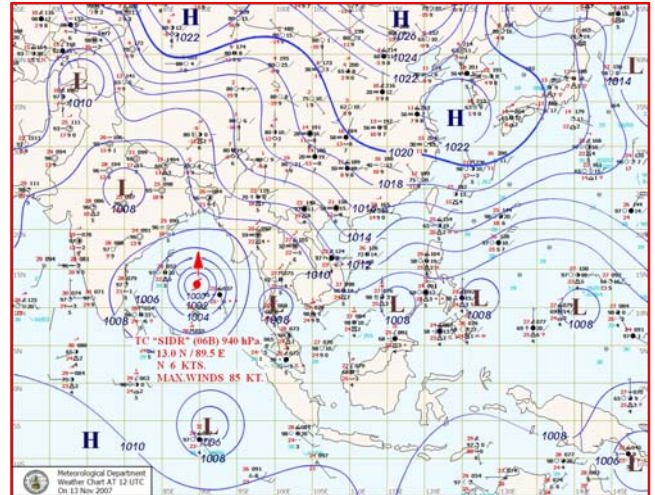


13 พ.ย.50 เวลา 19:00 น.

2

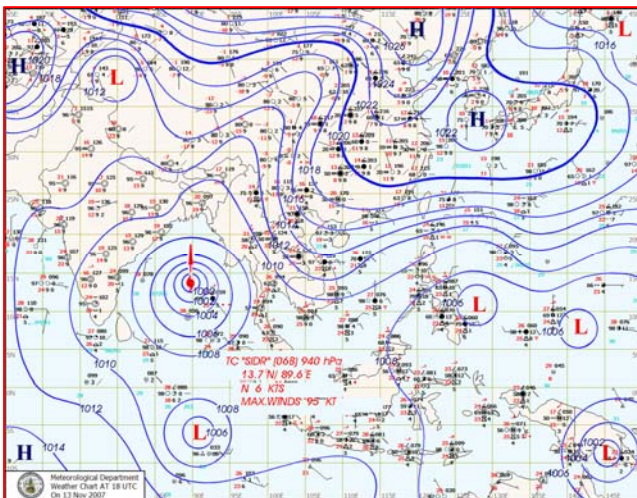

14 พ.ย.50 เวลา 01:00 น.

3

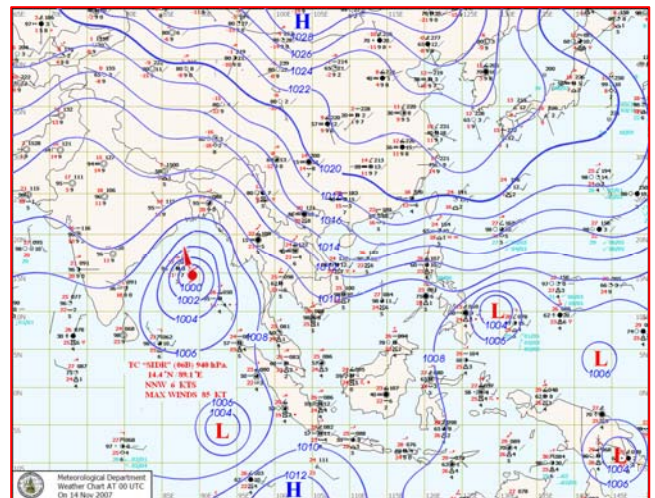

14 พ.ย.50 เวลา 07:00 น.

4

รายงานปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550


รายงานอากาศเวลา 07:00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

					สถานีอุตุนิยมวิทยา		ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)							
ภาคเหนือ					สูงสุด ของประเทศ		58.8	4,785.9	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก						
สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี	สูงสุด ของภาคเหนือ		13.5	2,017.9	สถานีอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณ น้ำฝน24 ชม.(mm)	ปริมาณ น้ำฝน สะสม(mm.)	ปริมาณฝน เดือน พ.ย. (mm.)	สถานะฝนสะสม ปัจจุบันเทียบกับ ค่าเฉลี่ย 30 ปี		
	สูงสุด ของภาคกลาง		28.8	1,854.5	สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		8.7	2,308.3		สูงสุด ของภาคตะวันออก		49.8	4,785.9		
	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		58.8	2,220.1	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		32.5	4,102.0		เพชรบุรี		14.9	1,070.9	102.8	สูงกว่า
	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก		58.8	2,220.1	สูงสุด ของภาคใต้ฝั่งตะวันตก		32.5	4,102.0		หนองพลับ สกษ.		13.0	1,149.6		
เชียงใหม่ สกษ.					เชียงใหม่		1,549.0		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ประจวบคีรีขันธ์						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ชุมพร						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สวี สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		เกาะสมุย						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สุราษฎร์ธานี						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		นครศรีธรรมราช						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		นครศรีธรรมราช สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สุราษฎร์ธานี สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		พระแสง สทพ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ลาวง						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		พัทลุง สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สงขลา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		หาดใหญ่						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		คลองขันธ์ สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สะเดา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ปัตตานี						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ยะลา สกษ.						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		นราธิวาส						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ภาคใต้ฝั่งตะวันตก						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สถานีอุตุนิยมวิทยา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ระนอง						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ตะกั่วป่า						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		กระบี่						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ภูเก็ต						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		เกาะลันตา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ตรัง						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สตูล						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สรุปปริมาณฝนมาก						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สถานีอุตุนิยมวิทยา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		1						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		2						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		3						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		4						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		5						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		สรุปปริมาณฝนน้อย						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		1						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		2						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		3						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		4						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		5						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ปริมาณฝนสูงสุด						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ฝนสะสมสูงสุด						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ศูนย์เมขลา						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ						
เชียงใหม่					เชียงใหม่		1,549.0		กรมทรัพยากรน้ำ						

หมายเหตุ ได้รับรายงานเพิ่มเติมโดยการบันทึกของเจ้าหน้าที่เป็นรายวัน ณ เวลา 07:00 น.


ปริมาณฝนสูงสุด 69.6 มม. ที่สงข.เกษตร ลำคลองเมือง จังหวัดระยอง

13 พฤศจิกายน 2550

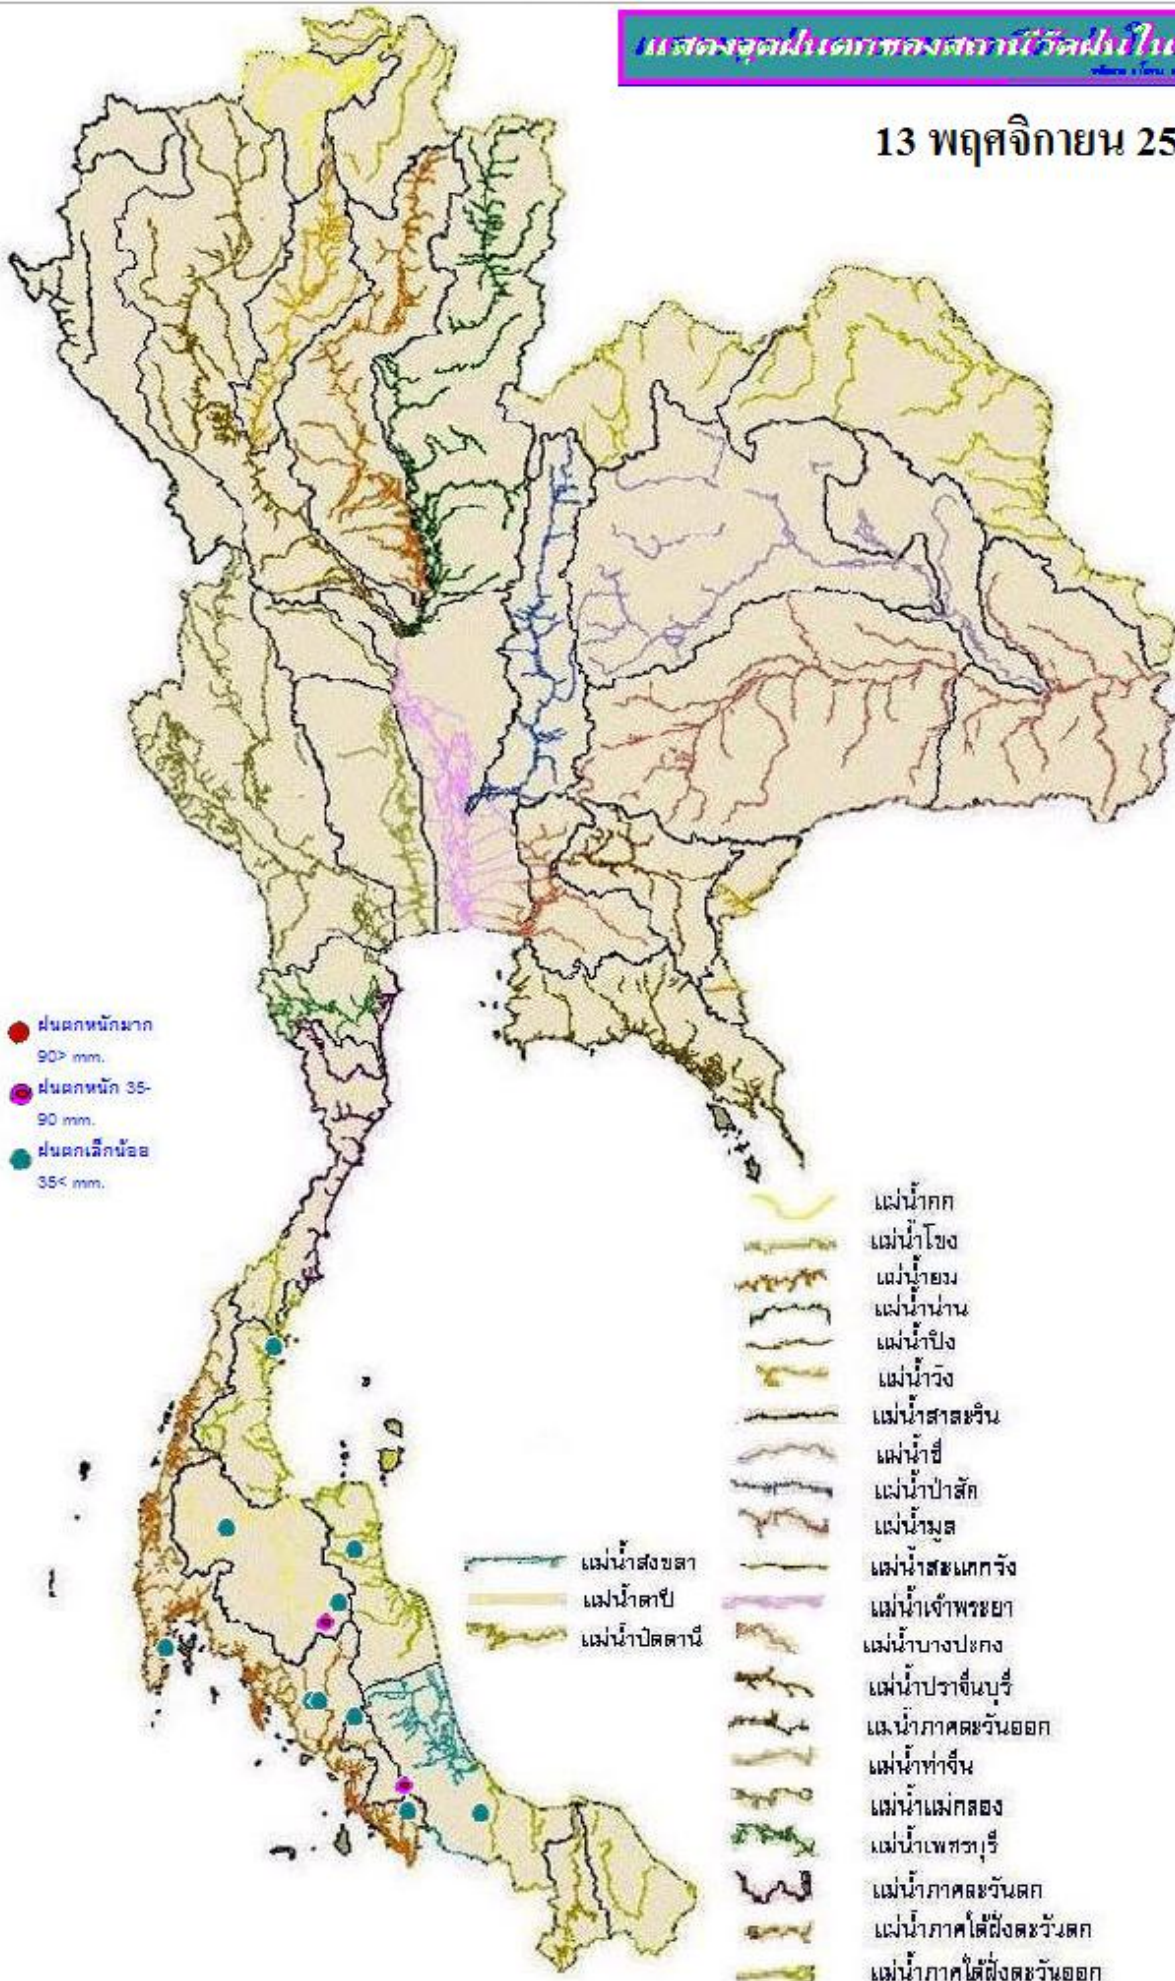



สรุปสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ 14 พ.ย 2550

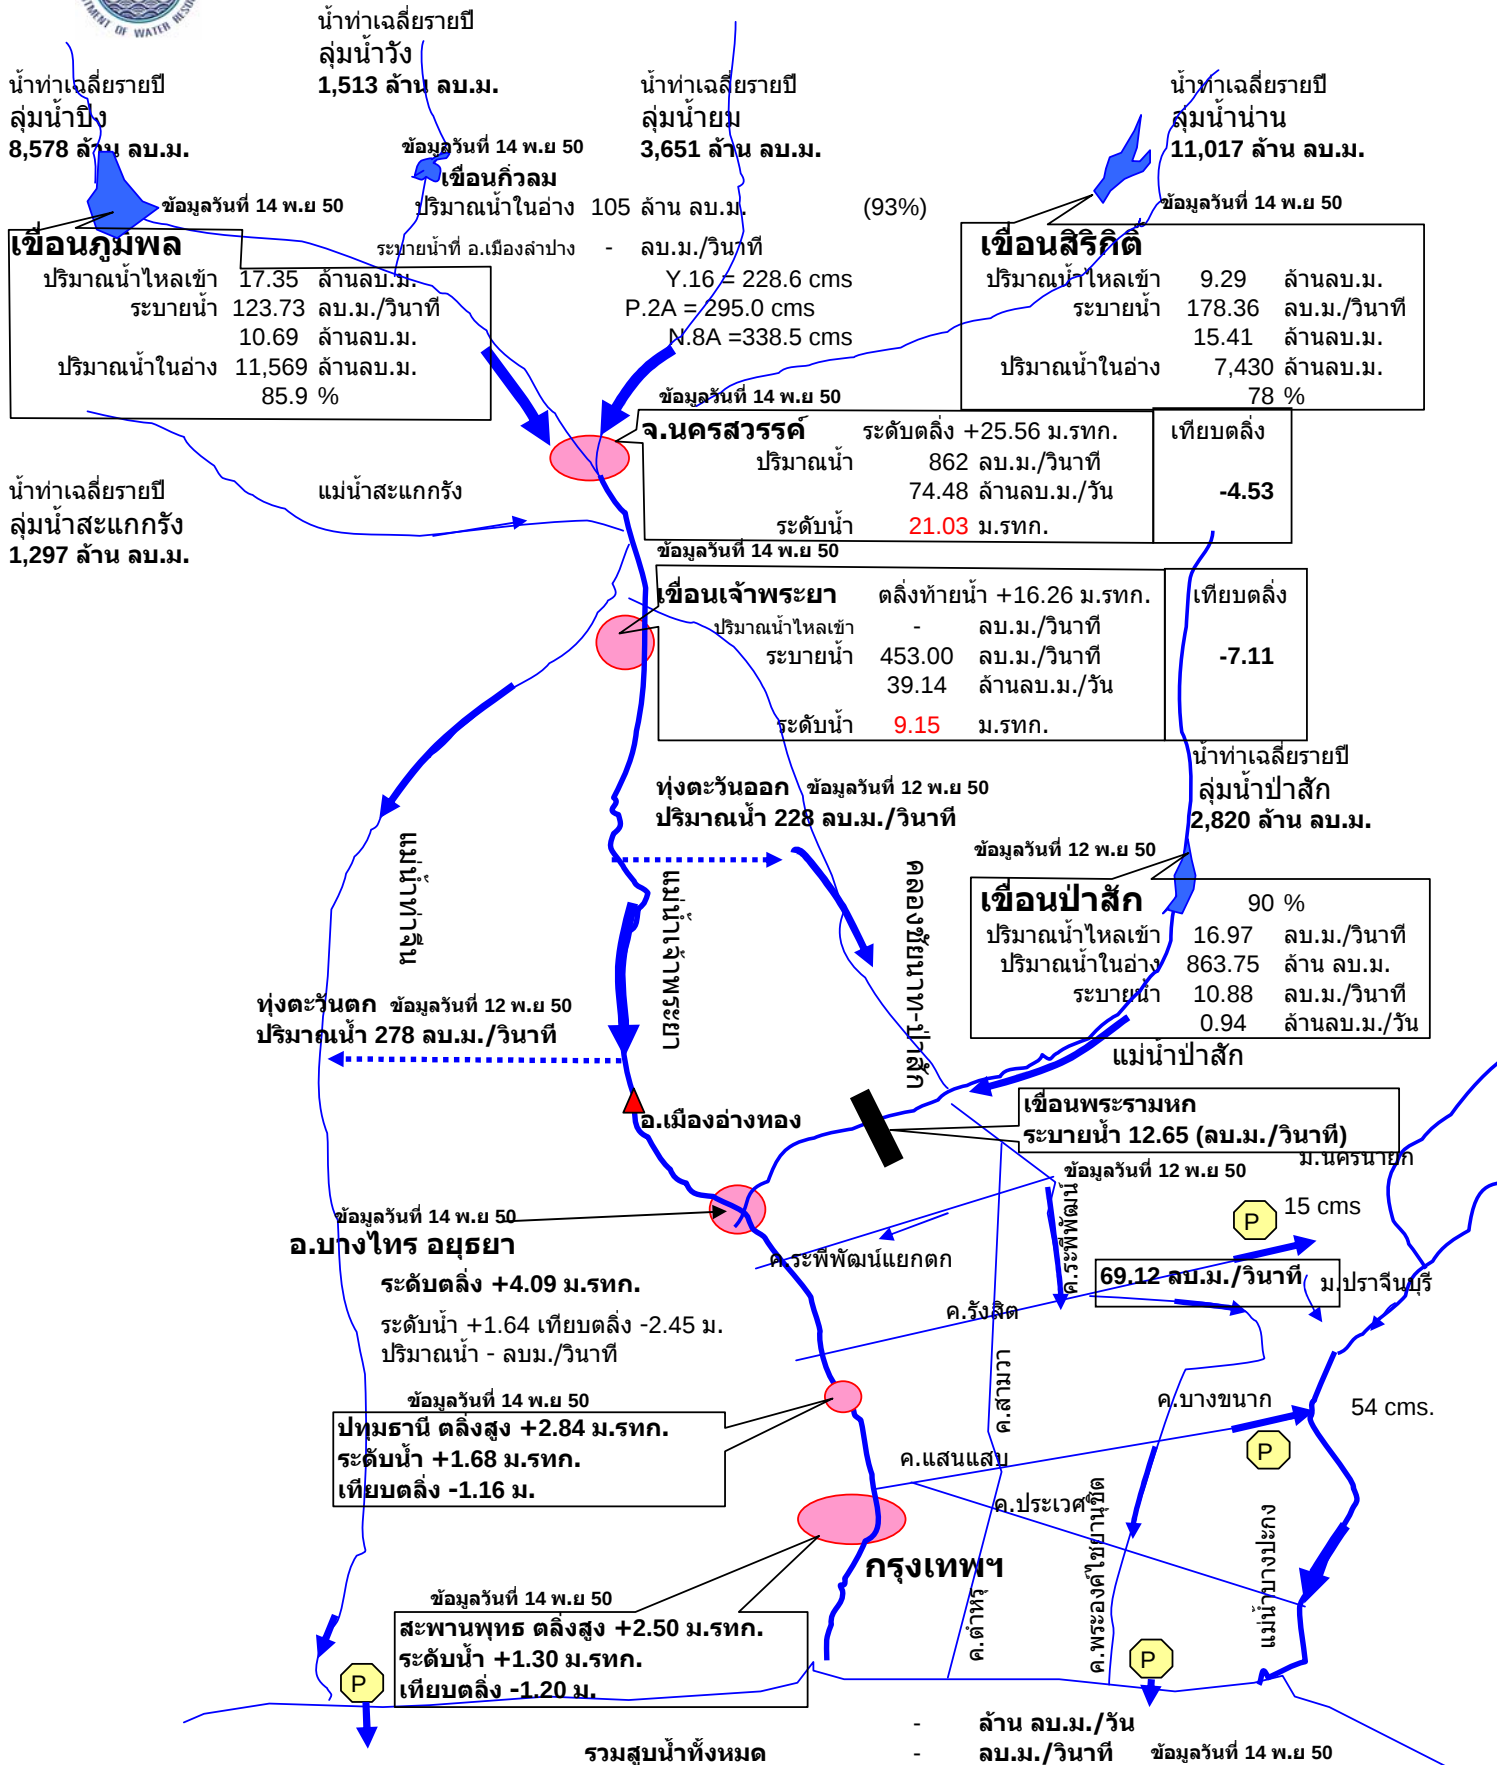

ศูนย์เมขลา



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ภาคใต้ยังมีฝนเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็น

ภาคใต้มีฝน คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ผู้ที่จะเดินทางไปด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เมื่อเวลา 04:00 น. ว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนในขณะนี้ ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

อนึ่ง สำหรับผู้ที่เดินทางไปด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุไซโคลน “ซีดีร” อยู่ในอ่าวเบงกอลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าว อีกประมาณ 2 วันข้างหน้า

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 32 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศา สูงสุด 32 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศา สูงสุด 32 องศา ส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 32 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นทางตอนบนของภาค กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 33 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. โกล้ฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศา สูงสุด 32 องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา สูงสุด 32 องศา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

"ทรัพยากรน้ำ" ฟื้นฟูแผนจัดการน้ำ

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกด์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวภายหลังการสัมมนาโครงการการบูรณาการบริหารจัดการน้ำที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้น้ำเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำได้จัดทำแผนบูรณาการ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามวิธีการ

การบูรณาการการจัดการน้ำในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำด้วยตัวเอง สามารถเสนอความคิดเห็น มีอำนาจอนุญาตการจัดสรรน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำให้การสนับสนุนให้ข้อมูลทางวิชาการ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวอีกว่า การทับซ้อนการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับ (อปท.)ตาม(พ.ร.บ.)การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ที่ผ่านมามีเกิดการทับซ้อนพื้นที่กันระหว่าง 2 กรม ซึ่งต่างฝ่ายต่างเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของตน เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน กรมทรัพยากรน้ำได้หารือกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สอ.) โดยร่วมกันกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำทั้ง 25 กลุ่มน้ำ เพื่อให้ไม่มีการทำงานทับซ้อนกัน

"กรีนพีซ" แฉน้ำใต้ดินติด "นิคมฯ ลำพูน" สารพิษอันตรายต่อชีวิต

ชาวบ้านหนองเป็ด ที่อยู่ติดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีตรวจพบสารมลพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภค

"กรีนพีซ" เผยตรวจพบสารมลพิษปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินของประปาหมู่บ้านติดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน โดยมีสารตะกั่ว-ทองแดง สูงกว่ามาตรฐาน 4 เท่า และสังกะสี สูงกว่ามาตรฐาน 8 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่ออันตรายถึงชีวิต ทั้งทำลายระบบการทำงานของอวัยวะภายใน และทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้า จีกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหา ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบอกเวลานี้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องเสียเงินซื้อน้ำขวดมาดื่มกิน เพราะไม่กล้าเสี่ยงนำน้ำมาดื่มกินเหมือนเดิม เนื่องจากเคยพบมีตะกอนขุ่นและทำให้ชั้นน้ำสังกะสีฝูกร่อน

วันนี้ (13 พ.ย.) บริเวณแท็งก์น้ำประปาบาดาลหมู่บ้านของบ้านหนองเป็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน กลุ่มกรีนพีซ และกลุ่มชาวบ้านบ้านหนองเป็ด ประมาณ 20 คน ได้ทำการแขวนป้ายผ้าที่มีข้อความว่า "สารพิษ (Toxic)" พร้อมทำการติดตั้งป้ายรายละเอียดสารพิษ ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการปกป้องแหล่งน้ำใต้ดินที่ชุมชนใช้อุปโภคบริโภค

การเรียกร้องดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ทางกรีนพีซ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาบาดาลของบ้านหนองเป็ดไปตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ในปริมาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำดื่มของไทย โดยพบปริมาณสารตะกั่วและทองแดงสูงกว่ามาตรฐาน 4 เท่า และสังกะสีสูงกว่ามาตรฐาน 8 เท่า

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มอาสาสมัครกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้ทำการยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง "เรียกร้องแหล่งน้ำสะอาดกลับสู่ชุมชน" ถึงกรมควบคุมมลพิษผ่าน นายอนุทิน สุรนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ที่เดินทางมาร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่

มาทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาบาดาลหมู่บ้านของบ้านหนองเป็ด ไปทำการตรวจสอบในห้องแล็บอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย

นายพลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ในปี 2550 นี้ ทางกรีนพีซได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลบริเวณหมู่บ้านรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนรวม 7 แห่ง เพื่อนำไปตรวจสอบสารปนเปื้อน ซึ่งผลปรากฏว่า ตัวอย่างน้ำประปาบาดาลของบ้านห้วยเป็ดนั้นตรวจพบปริมาณสารตะกั่วและทองแดงสูงกว่ามาตรฐาน 4 เท่า และสังกะสีสูงกว่ามาตรฐาน 8 เท่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยสารตะกั่วจะส่งผลกระทบต่อระบบเลือด ไต ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาในเด็ก ขณะที่ทองแดงในปริมาณสูงสามารถทำลายไตและตับได้ ส่วนสังกะสีที่มีปริมาณมากในร่างกายจะทำให้ร่างกายขาดความสามารถในการดูดซึมวิตามินบางชนิด

สำหรับการตรวจพบสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำของบ้านหนองเป็ดนั้น นายพลาย กล่าวว่า อยากให้กรมควบคุมมลพิษเข้ามาทำการตรวจสอบภาวะการปนเปื้อนของสารมลพิษในแหล่งน้ำได้ดินอย่างละเอียด พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่มาของการปนเปื้อน และให้ผู้ก่อมลพิษรับผิดชอบในการทำความสะอาดแหล่งน้ำได้ดินของชุมชนแห่งนี้ให้สามารถนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยด้วย รวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาออกมาตรการป้องกันที่ต้นเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกต่อไป ทั้งนี้ ย้ำว่า ไม่เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขปัญหาคด้วยการหาแหล่งน้ำอื่นมาทดแทนให้แก่ชาวบ้าน เช่น การนําระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค มาใช้แทนหรือการซื้อน้ำบรรจุขวดมาดื่มกิน เป็นต้น เพราะเห็นว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแต่อย่างใด โดยยืนยันว่าปัญหานี้จะต้องได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา และผู้ก่อที่ปัญหาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยการที่ทำให้ชุมชนอาจจะต้องสูญเสียทรัพยากรน้ำของส่วนรวมไป และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการไปซื้อน้ำสะอาดมาดื่มกินแทนการใช้น้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม

ขณะที่ นายอนุญน สุธาพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า การดำเนินการจากนี้ไปในเบื้องต้นทางกรมควบคุมมลพิษจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากน้ำประปาบาดาลหมู่บ้านหนองเป็ดไปทำการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องแล็บว่ามีสารมลพิษปนเปื้อนหรือไม่ และเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งเมื่อทราบผลการตรวจที่แน่ชัดแล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยหากพบว่า มีสารมลพิษปนเปื้อนก็ต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา ตรวจหาแหล่งที่มา และทำการป้องกันแก้ไขปัญหานั้น แต่เวลานี้ยังไม่สามารถสรุปจนเป็นที่แน่ชัดได้ เพราะต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์เสียก่อน

ด้าน นายจันทงค์ จันทกลาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเป็ด กล่าวว่า ที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ทราบมาก่อนว่า น้ำประปาหมู่บ้านที่ได้จากแหล่งน้ำได้ดินมีสารมลพิษปนเปื้อน โดยยังคงมีการใช้อุปโภคบริโภคดื่มกินกันตามปกติ จนกระทั่งทางกรีนพีซได้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจพบว่ามีสารมลพิษปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ทำให้เวลานี้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีประมาณ 30 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 100 กว่าคนไม่กล้านำน้ำมาดื่มกินเหมือนเดิม และต้องไปซื้อน้ำบรรจุขวดมาดื่มแทนทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อยากเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองเป็ด บอกว่า น้ำประปาหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้อยู่ในทุกวันนี้ นั้น หากดูผิวเผินก็เหมือนน้ำสะอาดทั่วไป เพราะมีความใสและไม่มีการก่อกำเนิดสารเคมีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อกรองน้ำใส่ภาชนะเก็บไว้สักกระยะหนึ่งจะพบว่า มีตะกอนสีเหลืองขุ่นเกิดขึ้น ซึ่งก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเป็นเพราะอะไร

ส่วนของสุขภาพชาวบ้านที่อุปโภคบริโภคน้ำจากแหล่งนี้นั้น ไม่ปรากฏว่ามีใครที่ล้มป่วยอาการหนัก ซึ่งก็ไม่ทราบว่า จะมีการเจ็บป่วยสะสมหรือไม่ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของเด็กๆ ในหมู่บ้านมีข้อสังเกตว่า มักมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่เป็นประจำ ทั้งๆ ที่อาการปวดเมื่อยนั้น ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็ก และเด็กๆ ในหมู่บ้านอื่นก็ไม่มีอาการเช่นนี้

ขณะเดียวกัน นางอรพินท์ มณีชัย ตัวแทนชาวบ้านบ้านห้วยเป็ด กล่าวว่า ครอบครัวของตนต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาดื่มกินระยะหนึ่งแล้ว เพราะไม่กล้าที่จะดื่มกินน้ำประปาบาดาลของหมู่บ้านเหมือนแต่ก่อน เพราะก่อนหน้านี้ทางกรีนพีซจะมีการตรวจสอบพบว่ามีสารมลพิษปนเปื้อนนั้น ตนเองก็เคยสังเกตเห็นว่าขุ่นน้ำสังกะสีที่ปล่อยให้ลอยอยู่ในภาชนะเก็บน้ำ ตรงส่วนที่เป็นก้นขันมีลักษณะฝูร่อนคล้ายสนิมเกิดขึ้น แต่เวลานั้นไม่ให้ความสนใจมากนักแม้จะรู้สึกประหลาดใจก็ตาม จนกระทั่งได้มีการตรวจพบสารปนเปื้อน จึงเปลี่ยนไปซื้อน้ำมาดื่ม แม้จะต้องมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ส่วนสาเหตุจะมาจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ นั้น ในขณะนี้ยังไม่แน่ใจเช่นกัน

ส่วน นายคณัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า หลังจากที่รับทราบข้อมูลสารมลพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินของบ้านหนองเป็ดแล้ว ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเบื้องต้นได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนงดดื่มกินน้ำจากประปาบาดาลหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทราบผลเป็นที่แน่ชัดเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะมีการจัดหาน้ำดื่มสะอาดมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำกินจนกว่าสถานการณ์ปัญหาจะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการนำระบบน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาให้บริการยังหมู่บ้านห้วยเป็ดด้วย หากแหล่งน้ำใต้ดินยังคงมีการปนเปื้อนอยู่