




## สรุปสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

### รายงานสถานการณ์ ณ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

- 1) **ปริมาณน้ำกักเก็บ** ของอ่างเก็บน้ำจำนวน 9 อ่าง มีปริมาณ 263.3 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็น 63.68 % ของปริมาณกักเก็บทั้งหมด
- 2) **ปริมาณความต้องการน้ำสูงสุดต่อวัน** มีค่าเท่ากับ 1,078,000 ลบ.ม. (ข้อมูลจากแนวโน้มความต้องการน้ำจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

| พื้นที่                    | ปริมาณความต้องการน้ำ (ลบ.ม.) พ.ศ.2552 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| I) สัตหีบ-บ้านฉาง-มาบตาพุด | 492,500                               |
| II) ชลบุรี-แหลมฉบัง        | 336,000                               |
| III) พัทยา                 | 199,500                               |
| IV) บ่อวิน                 | 50,000                                |
| รวม                        | 1,078,000                             |

- 3) **การคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาคตะวันออก** โดยอาศัยข้อมูลปริมาณน้ำและการใช้น้ำในอดีต สามารถคาดการณ์สถานการณ์น้ำปลายปี พ.ศ. 2552 ได้เท่ากับ 368.9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าข้อมูลปริมาณน้ำปลายปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 54 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำในปี พ.ศ. 2552 มีเพียงพอกับความต้องการตลอดทั้งปี

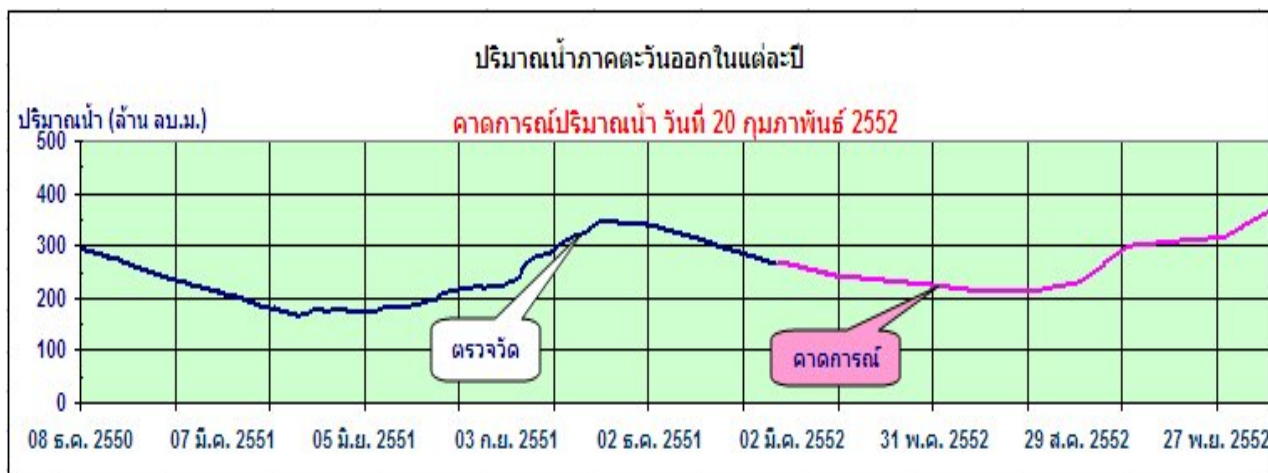

ข้อมูลอ่างภาคตะวันออกจาก สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน

# สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

| อ่างเก็บน้ำ              | ความจุที่<br>ระดับกักเก็บ | Dead<br>storage | ปริมาณน้ำในอ่าง<br>ทั้งหมด |       | ปริมาณน้ำ<br>ใช้การได้ |       |         | ปริมาณน้ำ<br>ไหลลงอ่าง | ระบายและ<br>สูบน้ำออก | จำนวนวันที่ใช้การได้ |            |     |             | ปริมาณฝน | พื้นที่ |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------|------------------------|-------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----|-------------|----------|---------|
|                          | ล้าน ลบ.ม.                | ล้าน ลบ.ม.      | ล้าน ลบ.ม.                 | % รน. | ล้าน ลบ.ม.             | % รน. | ก้นอ่าง | ล้าน ลบ.ม.             | ล้าน ลบ.ม.            | น้ำในอ่าง            | น้ำก้นอ่าง | รวม | ถึงวันที่   | มม.      | ตร.กม.  |
| หนองปลาไหล               | 163.75                    | 13.50           | 125.00                     | 76%   | 111.50                 | 74%   | 7.00    | -                      | 0.590                 | 186                  | 12         | 198 | 5 ก.ย. 52   | -        | 408.00  |
| ดอกกราย                  | 71.40                     | 3.00            | 55.70                      | 78%   | 52.70                  | 77%   | 1.00    | 0.220                  | 0.380                 | 88                   | 2          | 90  | 20 พ.ค. 52  | 0.90     | 291.00  |
| คลองใหญ่                 | 40.10                     | 3.00            | 30.10                      | 75%   | 27.10                  | 73%   | 1.00    | 0.080                  | 0.050                 | -                    | -          | -   |             | 3.20     | -       |
| ประแสร์                  | 248.00                    | 9.05            | 200.10                     | 81%   | 191.05                 | 80%   | 4.50    | -                      | 0.130                 | -                    | -          | -   |             | -        | -       |
| รวมปริมาณน้ำ ZONE I & IV | 235.15                    | 16.50           | 180.70                     | 77%   | 164.20                 | 75%   | 8.00    | 0.220                  | 0.970                 | 171                  | 13         | 184 | 23 ส.ค. 52  |          |         |
| บางพระ                   | 117.00                    |                 | 44.00                      | 38%   | 44.00                  | 38%   | 7.00    | -                      | 0.100                 | 74                   | 12         | 85  | 16 พ.ค. 52  | -        | 130.00  |
| หนองค้อ                  | 21.40                     | 1.00            | 12.70                      | 59%   | 11.70                  | 57%   | 0.50    | -                      | 0.030                 | 20                   | 1          | 20  | 12 มี.ค. 52 | -        | 51.00   |
| รวมปริมาณน้ำ ZONE II     | 138.40                    | 1.00            | 56.70                      | 41%   | 55.70                  | 41%   | 7.50    | -                      | 0.130                 | 93                   | 13         | 106 | 5 มิ.ย. 52  |          |         |
| มาบประชัน                | 16.60                     | 0.76            | 10.60                      | 64%   | 9.84                   | 62%   | 0.30    | -                      | 0.030                 | 16                   | 1          | 17  | 8 มี.ค. 52  | -        | 37.00   |
| หนองกลางดง               | 7.65                      | 0.28            | 4.90                       | 64%   | 4.62                   | 63%   | -       | -                      | -                     | 8                    | -          | 8   | 27 ก.พ. 52  | -        | 18.50   |
| ชากนออก                  | 7.03                      | 0.40            | 4.70                       | 67%   | 4.30                   | 65%   | 0.15    | 0.010                  | -                     | 7                    | 0          | 7   | 27 ก.พ. 52  | -        | 17.60   |
| ห้วยขุมจิต               | 4.80                      | 0.25            | 3.20                       | 67%   | 2.95                   | 65%   | -       | -                      | -                     | 5                    | -          | 5   | 24 ก.พ. 52  | -        | 11.00   |
| ห้วยสะพาน                | 3.84                      | 0.30            | 2.50                       | 65%   | 2.20                   | 62%   | 0.10    | -                      | -                     | 4                    | 0          | 4   | 23 ก.พ. 52  | -        | 14.00   |
| รวมปริมาณน้ำ ZONE III    | 39.92                     | 1.99            | 25.90                      | 65%   | 23.91                  | 63%   | 0.55    | 0.010                  | 0.030                 | 40                   | 1          | 41  | 1 เม.ย. 52  |          |         |
| รวมปริมาณน้ำ ทั้งสิ้น    | 413.47                    | 19.49           | 263.30                     | 64%   | 243.81                 | 62%   | 16.05   | 0.230                  | 1.130                 | 365                  | 27         | 392 | 31 ธ.ค. 52  |          |         |

(จำนวนวันที่ใช้การได้ = ปริมาณน้ำใช้การได้ของวันนี้ / ปริมาณระบายและสูบน้ำออกเฉลี่ยในรอบ 7 วัน)

| อ่างเก็บน้ำ              | ปริมาณฝน (มม.) |            |            |            |            |            |            |      |
|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                          | 14 ก.พ. 52     | 15 ก.พ. 52 | 16 ก.พ. 52 | 17 ก.พ. 52 | 18 ก.พ. 52 | 19 ก.พ. 52 | 20 ก.พ. 52 | สะสม |
| หนองปลาไหล (1 มม.=0.122) | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| ดอกกราย (1 มม.=0.087)    | -              | -          | -          | -          | -          | -          | 0.90       | 0.90 |
| คลองใหญ่                 | -              | -          | -          | -          | -          | -          | 3.20       | 3.20 |
| ประแสร์                  | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>รวม ZONE I</b>        |                |            |            |            |            |            |            |      |
| บางพระ (1 มม.=0.039)     | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| หนองค้อ (1 มม.=0.015)    | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>รวม ZONE II</b>       |                |            |            |            |            |            |            |      |
| มาบประชัน (1 มม.=0.011)  | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| หนองกลางดง (1 มม.=0.006) | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| ชากนออก (1 มม.=0.005)    | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| ห้วยขุมจิต (1 มม.=0.003) | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| ห้วยสะพาน (1 มม.=0.004)  | -              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>รวม ZONE III</b>      |                |            |            |            |            |            |            |      |
| <b>รวม ทั้งสิ้น</b>      |                |            |            |            |            |            |            |      |



หมายเหตุ : รวมปริมาณน้ำในอ่าง ไม่รวมปริมาณน้ำในอ่างคลองใหญ่และอ่างประแสร์



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

[www.dwr.go.th](http://www.dwr.go.th)


# สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ปี 2551

ณ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552


หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ, ล้าน ลบ.ม                          | หนองปลาไหล   | คลองกราย     | คลองใหญ่     | ประแสร์      | รวมปริมาณ    | บางพระ       | หนองค้อ      | รวมปริมาณ    | มาบประชัน    | หนองกลางดง | ชากนอ        | ห้วยซุนจิต | ห้วยสะพาน | รวมปริมาณ    | รวมปริมาณ    |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| ความจุที่ระดับกักเก็บ                           | 163.75       | 71.40        | 40.10        | 248.00       | ZONE I+IV    | 117.00       | 21.40        | ZONE II      | 16.60        | 7.65       | 7.03         | 4.80       | 3.84      | ZONE III     | ทั้งสิ้น     |
| Dead storage                                    | 13.50        | 3.00         | 3.00         | 9.05         | 16.50        | 0.00         | 1.00         | 1.00         | 0.76         | 0.28       | 0.40         | 0.25       | 0.30      | 1.99         | 19.49        |
| ปริมาณฝนสะสมในรอบ 7 วันล่าสุดที่แล้ว (มม.)      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -          | -         | -            | -            |
| ปริมาณฝนสะสมในรอบ 7 วันถึงปัจจุบัน (มม.)        | -            | 0.90         | 62.50        | -            | 1.170        | -            | -            | 0.100        | 0.060        | -          | 0.010        | -          | -         | 0.070        | 1.340        |
| ปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสมในรอบ 7 วันถึงปัจจุบัน    | 0.150        | 1.020        | 0.080        | -            | 1.170        | 0.100        | 0.100        | 1.000        | 0.060        | -          | -            | -          | -         | 0.210        | 7.960        |
| ระบายและสูบน้ำออกในรอบ 7 วัน ถึงปัจจุบัน        | 4.190        | 2.540        | 0.350        | 0.910        | 6.730        | 0.780        | 0.240        | 1.020        | 0.210        | -          | -            | -          | -         | 0.210        | 7.960        |
| น้ำไหลลงอ่าง - ระบายออก (มากกว่า +, น้อยกว่า -) | -4.040       | -1.520       | -0.270       | -0.910       | -5.560       | -0.680       | -0.240       | -0.920       | -0.150       | -          | 0.010        | -          | -         | -0.140       | -6.620       |
| <b>ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด</b>                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |           |              |              |
| 14 ก.พ. 52                                      | 127.600      | 56.700       | 31.200       | 201.800      | 184.300      | 44.700       | 12.900       | 57.600       | 10.800       | 5.000      | 4.700        | 3.300      | 2.500     | 26.300       | 268.200      |
| 15 ก.พ. 52                                      | 127.200      | 56.500       | 30.900       | 201.500      | 183.700      | 44.500       | 12.800       | 57.300       | 10.800       | 5.000      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 26.200       | 267.200      |
| 16 ก.พ. 52                                      | 126.600      | 56.300       | 30.700       | 201.100      | 182.900      | 44.500       | 12.800       | 57.300       | 10.700       | 5.000      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 26.100       | 266.300      |
| 17 ก.พ. 52                                      | 126.000      | 56.100       | 30.500       | 200.800      | 182.100      | 44.300       | 12.800       | 57.100       | 10.700       | 5.000      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 26.100       | 265.300      |
| 18 ก.พ. 52                                      | 126.000      | 56.100       | 30.500       | 200.800      | 182.100      | 44.300       | 12.800       | 57.100       | 10.700       | 5.000      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 26.100       | 265.300      |
| 19 ก.พ. 52                                      | 125.600      | 55.900       | 30.200       | 200.400      | 181.500      | 44.200       | 12.700       | 56.900       | 10.700       | 4.900      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 26.000       | 264.400      |
| 20 ก.พ. 52                                      | 125.000      | 55.700       | 30.100       | 200.100      | 180.700      | 44.000       | 12.700       | 56.700       | 10.600       | 4.900      | 4.700        | 3.200      | 2.500     | 25.900       | 263.300      |
| <b>ปริมาณน้ำใช้การได้</b>                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |           |              |              |
| 14 ก.พ. 52                                      | 121.100      | 54.700       | -            | -            | 175.800      | 51.700       | 12.400       | 64.100       | 10.340       | 4.720      | 4.450        | 3.050      | 2.300     | 24.860       | 264.760      |
| 15 ก.พ. 52                                      | 120.700      | 54.500       | -            | -            | 175.200      | 51.500       | 12.300       | 63.800       | 10.340       | 4.720      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.760       | 263.760      |
| 16 ก.พ. 52                                      | 120.100      | 54.300       | -            | -            | 174.400      | 51.500       | 12.300       | 63.800       | 10.240       | 4.720      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.660       | 262.860      |
| 17 ก.พ. 52                                      | 119.500      | 54.100       | -            | -            | 173.600      | 51.300       | 12.300       | 63.600       | 10.240       | 4.720      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.660       | 261.860      |
| 18 ก.พ. 52                                      | 119.500      | 54.100       | -            | -            | 173.600      | 51.300       | 12.300       | 63.600       | 10.240       | 4.720      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.660       | 261.860      |
| 19 ก.พ. 52                                      | 119.100      | 53.900       | -            | -            | 173.000      | 51.200       | 12.200       | 63.400       | 10.240       | 4.620      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.560       | 260.960      |
| 20 ก.พ. 52                                      | 118.500      | 53.700       | -            | -            | 172.200      | 51.000       | 12.200       | 63.200       | 10.140       | 4.620      | 4.450        | 2.950      | 2.300     | 24.460       | 259.860      |
| <b>ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง</b>                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |           |              |              |
| 14 ก.พ. 52                                      | -            | 0.110        | -            | -            | 0.110        | -            | -            | 0.000        | -            | -          | -            | -          | -         | -            | 0.110        |
| 15 ก.พ. 52                                      | 0.110        | 0.070        | -            | -            | 0.180        | -            | -            | 0.000        | 0.020        | -          | -            | -          | -         | 0.020        | 0.200        |
| 16 ก.พ. 52                                      | -            | 0.220        | -            | -            | 0.220        | 0.100        | -            | 0.100        | -            | -          | -            | -          | -         | -            | 0.320        |
| 17 ก.พ. 52                                      | -            | 0.130        | -            | -            | 0.130        | -            | -            | 0.000        | 0.020        | -          | -            | -          | -         | 0.020        | 0.150        |
| 18 ก.พ. 52                                      | -            | 0.130        | -            | -            | 0.130        | -            | -            | 0.000        | 0.020        | -          | -            | -          | -         | 0.020        | 0.150        |
| 19 ก.พ. 52                                      | 0.040        | 0.140        | -            | -            | 0.180        | -            | -            | 0.000        | -            | -          | -            | -          | -         | -            | 0.180        |
| 20 ก.พ. 52                                      | -            | 0.220        | 0.080        | -            | 0.220        | -            | -            | 0.000        | -            | -          | 0.010        | -          | -         | 0.010        | 0.230        |
| <b>ปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสมในรอบ 7 วัน</b>        | <b>0.150</b> | <b>1.020</b> | <b>0.080</b> | <b>-</b>     | <b>1.170</b> | <b>0.100</b> | <b>-</b>     | <b>0.100</b> | <b>0.060</b> | <b>-</b>   | <b>0.010</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>0.070</b> | <b>1.340</b> |
| <b>ระบายและสูบน้ำออก</b>                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |           |              |              |
| 14 ก.พ. 52                                      | 0.620        | 0.350        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.100        | 0.030        | 0.130        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.130        |
| 15 ก.พ. 52                                      | 0.630        | 0.310        | 0.050        | 0.130        | 0.940        | 0.100        | 0.040        | 0.140        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.110        |
| 16 ก.พ. 52                                      | 0.590        | 0.380        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.100        | 0.030        | 0.130        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.130        |
| 17 ก.พ. 52                                      | 0.600        | 0.370        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.130        | 0.040        | 0.170        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.170        |
| 18 ก.พ. 52                                      | 0.600        | 0.370        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.130        | 0.040        | 0.170        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.170        |
| 19 ก.พ. 52                                      | 0.590        | 0.380        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.100        | 0.030        | 0.130        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.130        |
| 20 ก.พ. 52                                      | 0.590        | 0.380        | 0.050        | 0.130        | 0.970        | 0.100        | 0.030        | 0.130        | 0.030        | -          | -            | -          | -         | 0.030        | 1.130        |
| <b>ระบายและสูบน้ำออกสะสมในรอบ 7 วัน</b>         | <b>4.190</b> | <b>2.540</b> | <b>0.350</b> | <b>0.910</b> | <b>6.730</b> | <b>0.780</b> | <b>0.240</b> | <b>1.020</b> | <b>0.210</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>0.210</b> | <b>7.960</b> |

หมายเหตุ : รวมปริมาณน้ำในอ่าง ไม่รวมปริมาณน้ำในอ่างคลองใหญ่และอ่างประแสร์

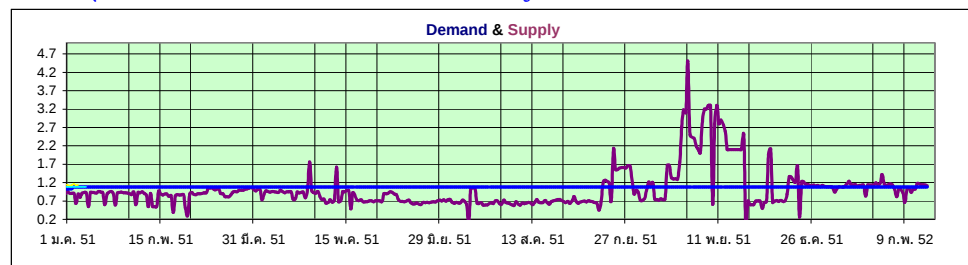

ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระบายออก (ทุก Zone)

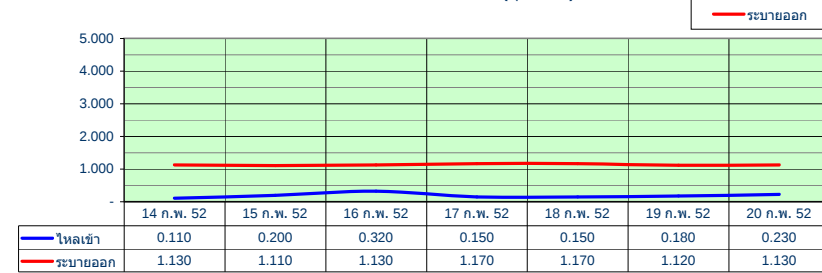

ศูนย์ปฏิบัติการอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ำ  
www.dwr.go.th

## สรุปสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

ณ.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

|                                                |       |                    |            |                                            |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1 ปริมาณน้ำกักเก็บ จำนวน 9 อ่าง (เต็มอ่าง)     | =     | 413.47             | ล้าน ลบ.ม. | (ไม่รวมอ่างประแสร์และอ่างคลองใหญ่)         |
| 2 ปริมาณน้ำปลาย เดือน ธ.ค. 2551                | =     | 314.5              | ล้าน ลบ.ม. | = 76.06 %                                  |
| 3 ปริมาณน้ำเมื่อ                               |       |                    |            |                                            |
| วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552                      | =     | 265.30             | ล้าน ลบ.ม. | = 64.16 %                                  |
| วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552                      | =     | 264.40             | ล้าน ลบ.ม. | = 63.95 %                                  |
| วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552                      | =     | 263.30             | ล้าน ลบ.ม. | = 63.68 %                                  |
| (ของปริมาณการกักเก็บทั้ง 9 อ่าง)               |       |                    |            |                                            |
| 4 ปริมาณน้ำคาดการณ์ปลายเดือน ธ.ค. 2552         | =     | 368.91             | ล้าน ลบ.ม. | = 89.22 %                                  |
| เทียบกับปลายเดือน ธ.ค. 2551                    |       | มากกว่าอยู่เท่ากัน | 54.41      | ล้าน ลบ.ม.                                 |
| 5 ปริมาณการใช้น้ำสูงสุดเฉลี่ย                  | วันละ | 1.08               | ล้าน ลบ.ม. | 393.47                                     |
| ความต้องการน้ำถึงสิ้นปี 2552                   | =     | 338.49             | ล้าน ลบ.ม. | = 81.87 % (ของปริมาณการกักเก็บทั้ง 9 อ่าง) |
| 6 ปริมาณน้ำก้นอ่างที่ใช้การไม่ได้ จำนวน 9 อ่าง | =     | 15.50              | ล้าน ลบ.ม. |                                            |
| รวมความต้องการน้ำทั้งสิ้น                      | =     | 353.99             | ล้าน ลบ.ม. | = 85.61 % (ของปริมาณการกักเก็บทั้ง 9 อ่าง) |
| 7 ณ.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีน้ำ            | =     | 263.30             | ล้าน ลบ.ม. | = 63.68 % (ของปริมาณการกักเก็บทั้ง 9 อ่าง) |
| มีน้ำน้อยกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำ           | =     | -90.69             | ล้าน ลบ.ม. |                                            |



ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
www.dwr.go.th


## สรุปการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภาคตะวันออก

ณ.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552


|   |                                  |                             |              |        |                |       |            |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|----------------|-------|------------|
| 1 | ข้อมูลปริมาณน้ำปี 2551 ที่ผ่านมา |                             | ปี 2551      |        | (จำนวน 9 อ่าง) |       |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มกราคม 2551     | =            | 237.7  | ล้าน ลบ.ม.     | 57.5% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 | =            | 212.9  | ล้าน ลบ.ม.     | 51.5% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2551     | =            | 183.6  | ล้าน ลบ.ม.     | 44.4% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 เมษายน 2551     | =            | 171.9  | ล้าน ลบ.ม.     | 41.6% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2551    | =            | 172.6  | ล้าน ลบ.ม.     | 41.7% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2551   | =            | 182.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 44.0% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 กรกฎาคม 2551    | =            | 213.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 51.5% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2551    | =            | 223.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 54.0% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 กันยายน 2551    | =            | 286.0  | ล้าน ลบ.ม.     | 69.2% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2551     | =            | 346.2  | ล้าน ลบ.ม.     | 83.7% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551  | =            | 339.3  | ล้าน ลบ.ม.     | 82.1% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2551    | =            | 314.5  | ล้าน ลบ.ม.     | 76.1% |            |
| 2 | คาดการณ์สถานการณ์น้ำ             |                             |              |        |                |       |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มกราคม 2552     |              | 283.2  | ล้าน ลบ.ม.     | 68.5% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2552 |              | 263.8  | ล้าน ลบ.ม.     | 63.8% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2552     |              | 241.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 58.3% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 เมษายน 2552     |              | 232.5  | ล้าน ลบ.ม.     | 56.2% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2552    |              | 222.9  | ล้าน ลบ.ม.     | 53.9% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2552   |              | 211.8  | ล้าน ลบ.ม.     | 51.2% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 กรกฎาคม 2552    |              | 211.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 51.1% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2552    |              | 228.7  | ล้าน ลบ.ม.     | 55.3% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 กันยายน 2552    |              | 297.8  | ล้าน ลบ.ม.     | 72.0% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2552     |              | 307.3  | ล้าน ลบ.ม.     | 74.3% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  |              | 314.6  | ล้าน ลบ.ม.     | 76.1% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2552    |              | 368.9  | ล้าน ลบ.ม.     | 89.2% |            |
| 3 | ข้อมูลปริมาณน้ำในอดีต            |                             | ปี 2550      |        | ปี 2548        |       |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มกราคม 2550     | =            | 301.0  | ล้าน ลบ.ม.     | 72.8% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 | =            | 273.3  | ล้าน ลบ.ม.     | 66.1% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2550     | =            | 247.6  | ล้าน ลบ.ม.     | 59.9% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 เมษายน 2550     | =            | 239.2  | ล้าน ลบ.ม.     | 57.8% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2550    | =            | 282.4  | ล้าน ลบ.ม.     | 68.3% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2550   | =            | 302.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 73.1% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 กรกฎาคม 2550    | =            | 303.4  | ล้าน ลบ.ม.     | 73.4% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2550    | =            | 295.5  | ล้าน ลบ.ม.     | 71.5% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 กันยายน 2550    | =            | 305.3  | ล้าน ลบ.ม.     | 73.8% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2550     | =            | 322.4  | ล้าน ลบ.ม.     | 78.0% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  | =            | 298.6  | ล้าน ลบ.ม.     | 72.2% |            |
|   | ปริมาณน้ำในอ่าง                  | ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550    | =            | 273.1  | ล้าน ลบ.ม.     | 66.0% |            |
| 4 | เปรียบเทียบปริมาณน้ำระหว่างปี    |                             | ปี 2551-2550 |        | ปี 2551-2548   |       |            |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | มกราคม                      | =            | -63.2  | ล้าน ลบ.ม.     | 67.4  | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | กุมภาพันธ์                  | =            | -60.4  | ล้าน ลบ.ม.     | 71.0  | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | มีนาคม                      | =            | -63.9  | ล้าน ลบ.ม.     | 70.6  | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | เมษายน                      | =            | -67.3  | ล้าน ลบ.ม.     | -93.1 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | พฤษภาคม                     | =            | -109.8 | ล้าน ลบ.ม.     | 99.3  | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | มิถุนายน                    | =            | -120.0 | ล้าน ลบ.ม.     | 127.0 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | กรกฎาคม                     | =            | -90.3  | ล้าน ลบ.ม.     | 171.0 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | สิงหาคม                     | =            | -72.4  | ล้าน ลบ.ม.     | 190.7 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | กันยายน                     | =            | -19.2  | ล้าน ลบ.ม.     | 181.9 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | ตุลาคม                      | =            | 23.8   | ล้าน ลบ.ม.     | 172.2 | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | พฤศจิกายน                   | =            | 40.7   | ล้าน ลบ.ม.     | 96.7  | ล้าน ลบ.ม. |
|   | เปรียบเทียบปริมาณน้ำ             | ธันวาคม                     | =            | 41.4   | ล้าน ลบ.ม.     | 62.3  | ล้าน ลบ.ม. |

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552


**\* คิดกรณีมีน้ำไหลเข้าอ่างและระบายออกตามสภาพใช้งานปกติ**

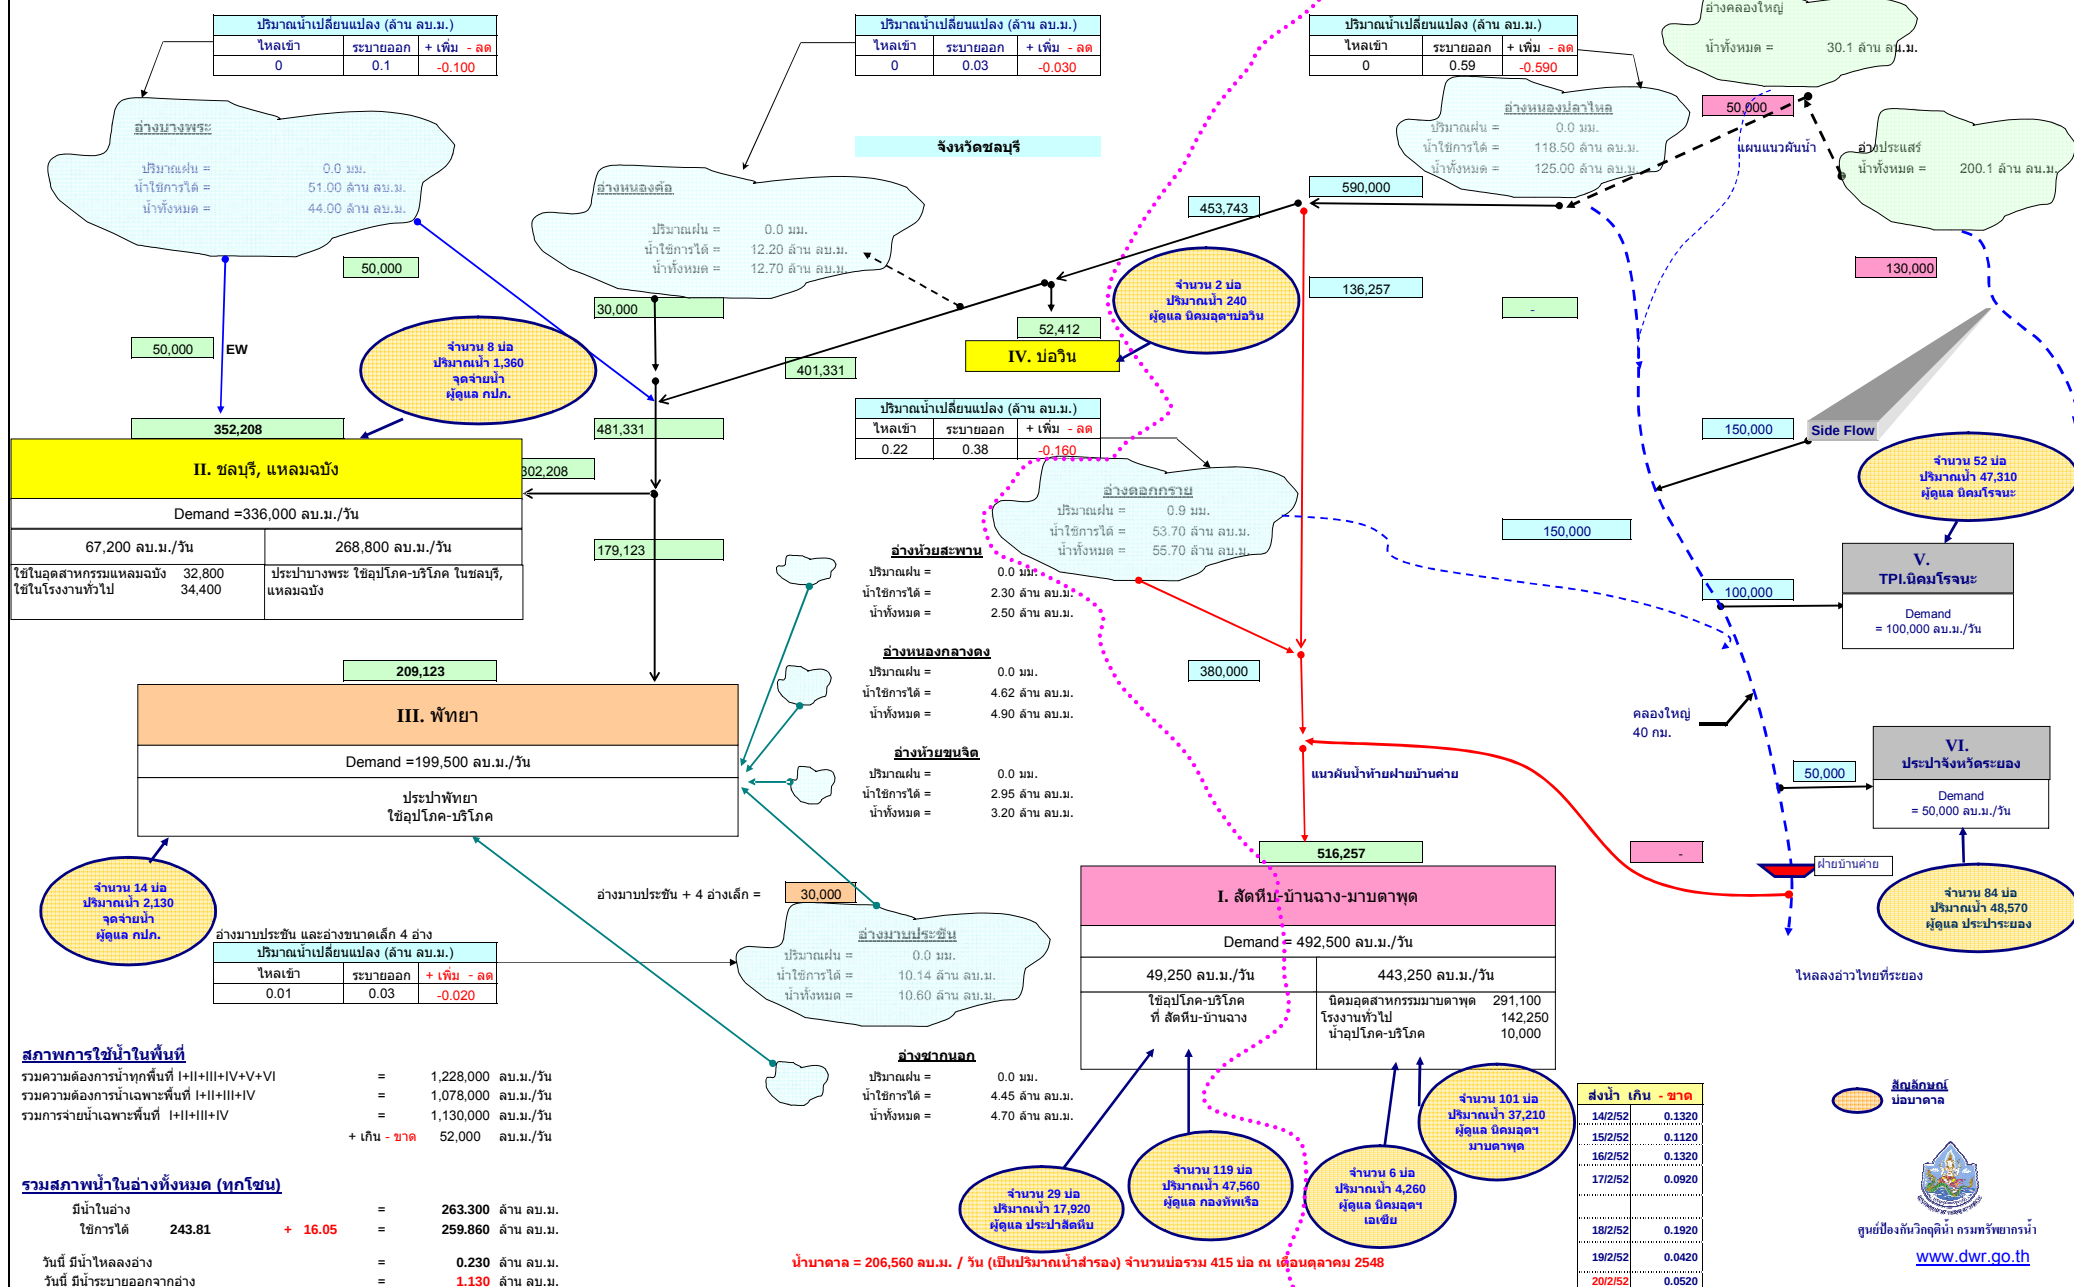

# ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)

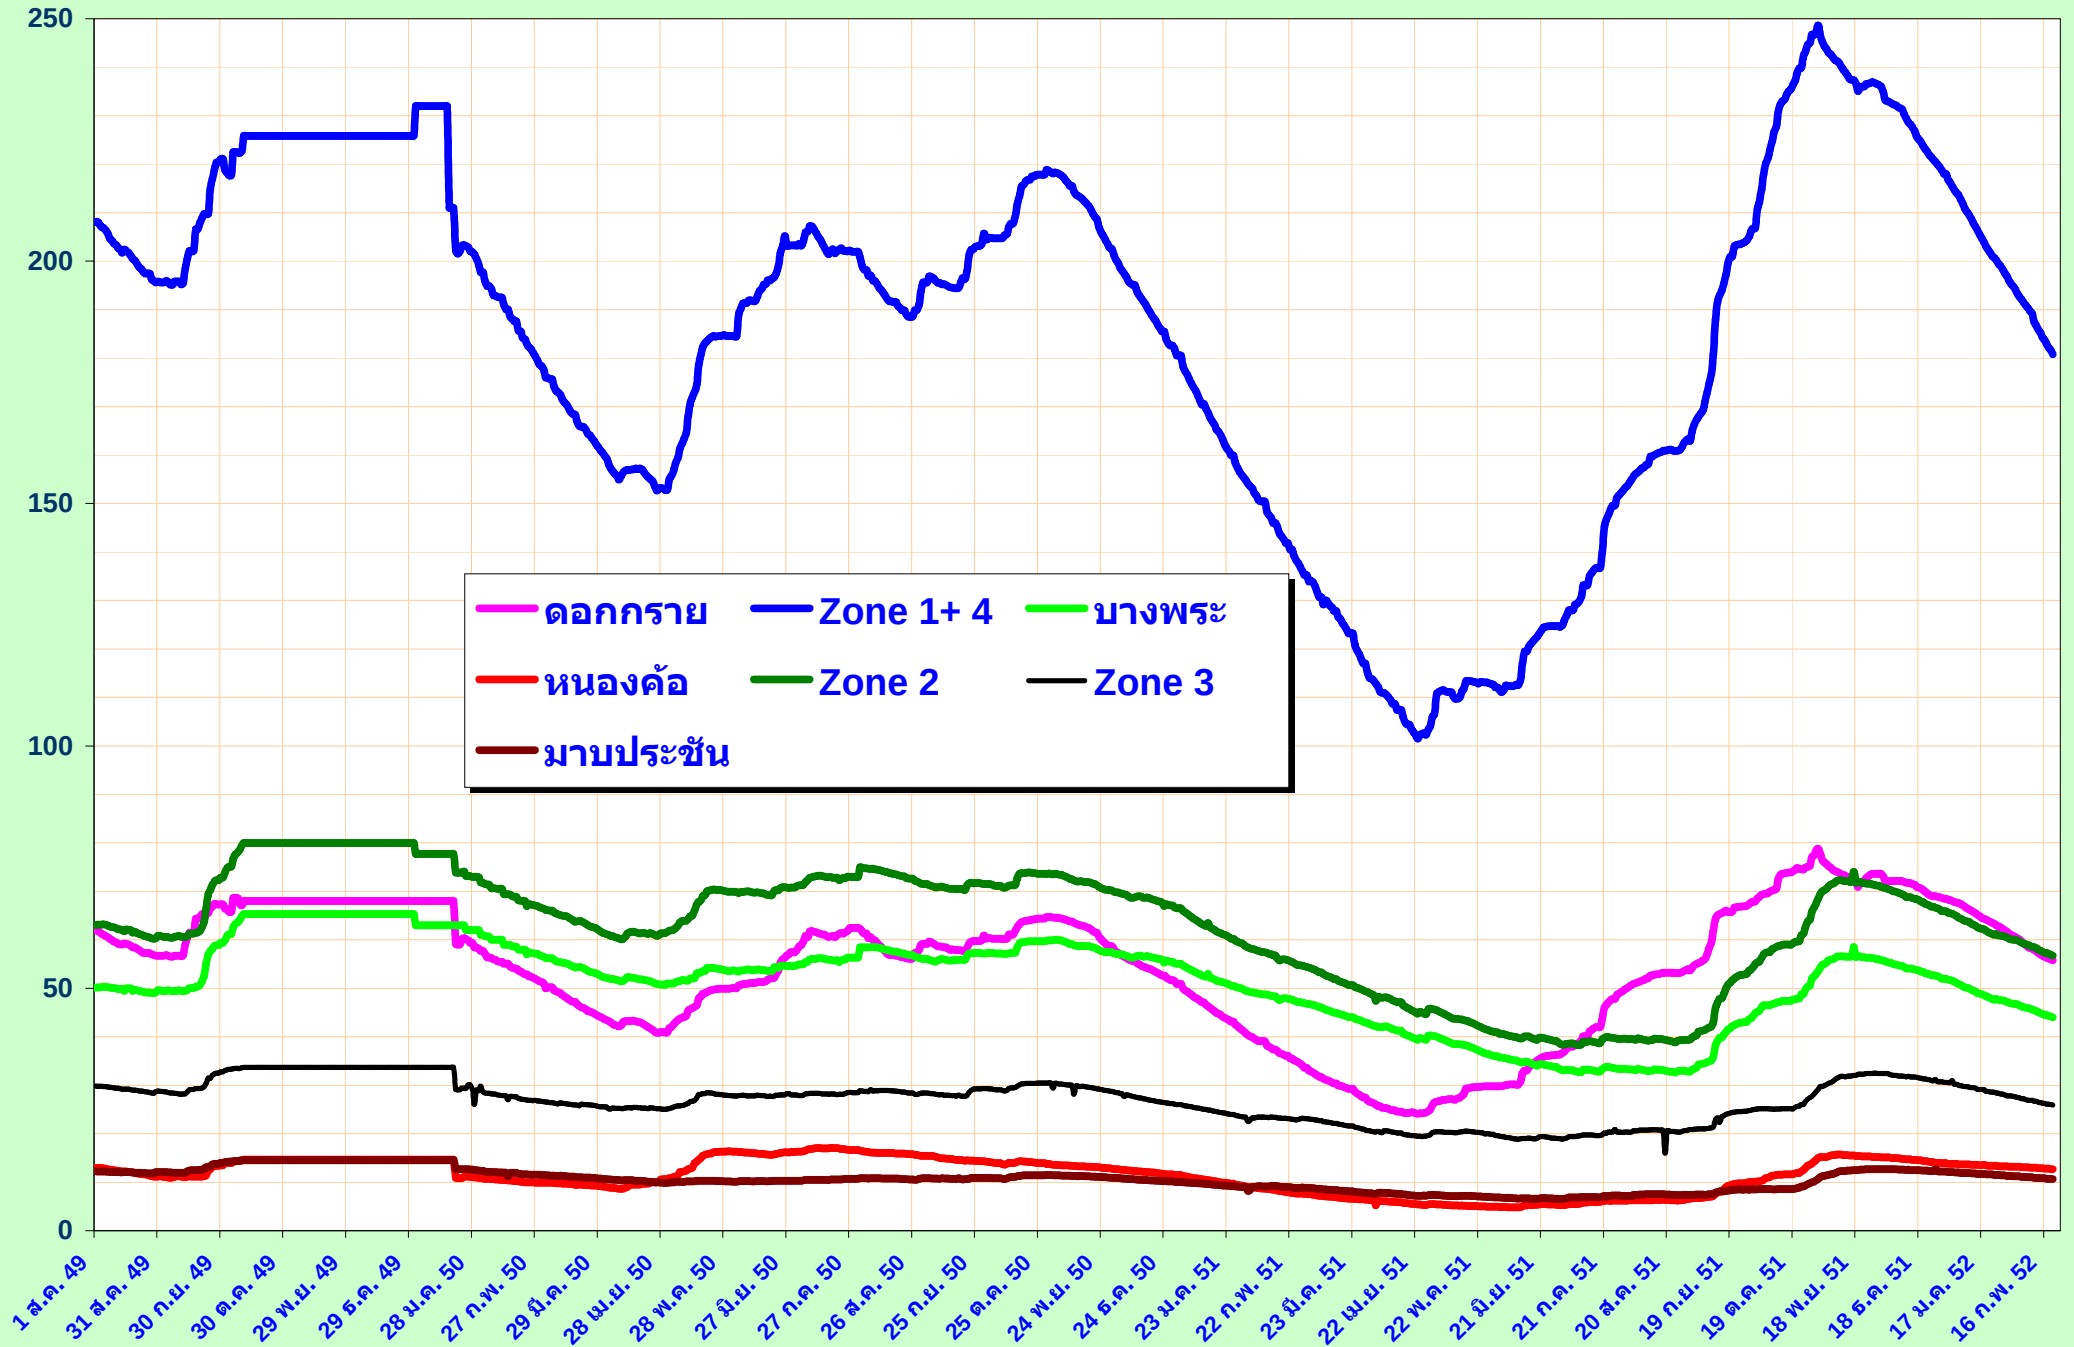

ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระบายออก รวมทุกพื้นที่

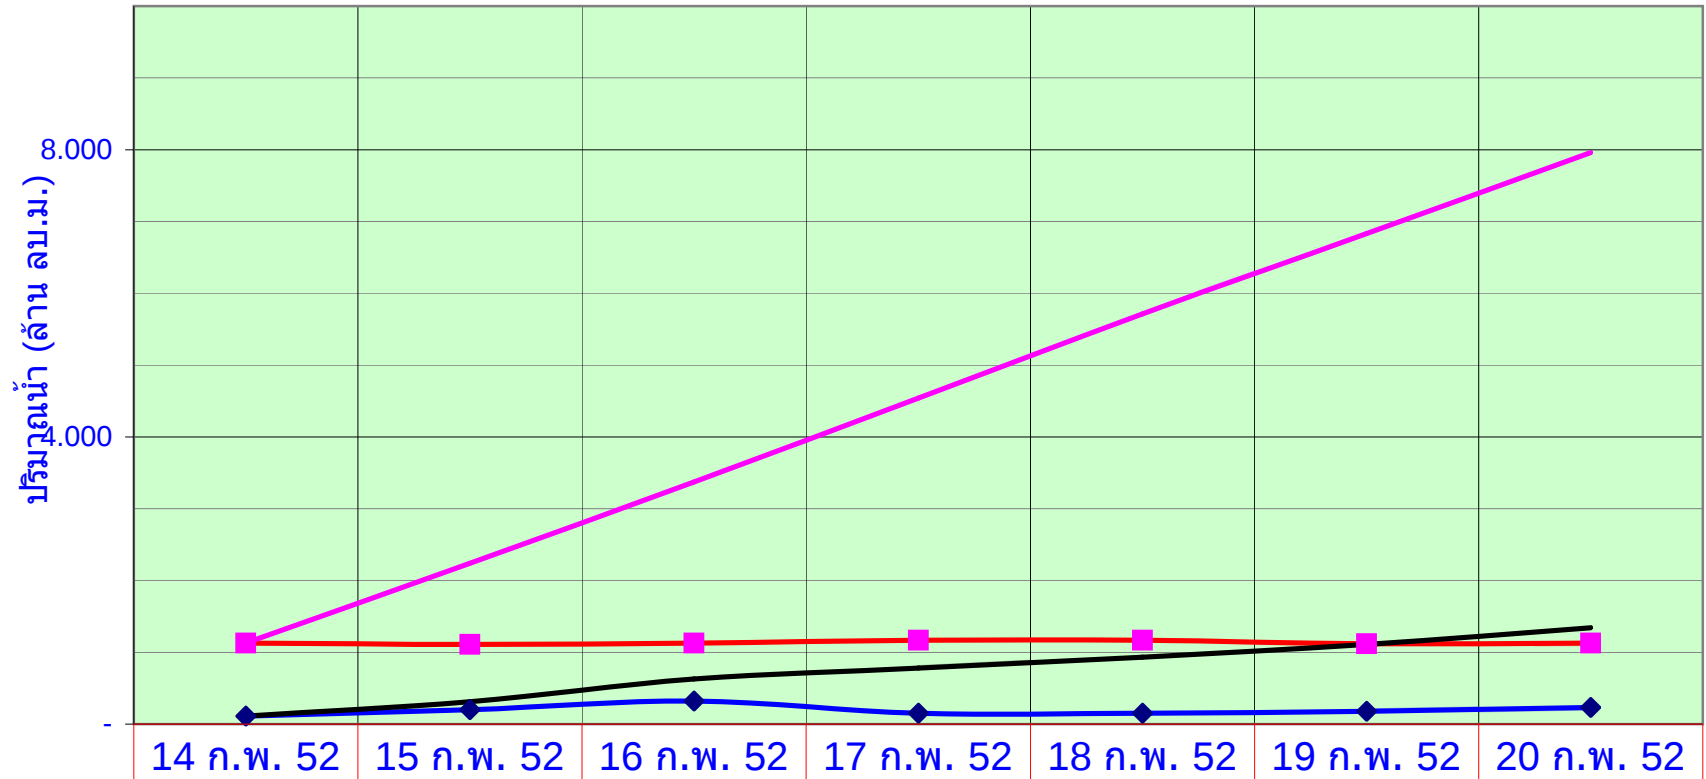

|            |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ◆ ไหลเข้า  | 0.110 | 0.200 | 0.320 | 0.150 | 0.150 | 0.180 | 0.230 |
| ■ ระบายออก | 1.130 | 1.110 | 1.130 | 1.170 | 1.170 | 1.120 | 1.130 |
| — เข้าสะสม | 0.110 | 0.310 | 0.630 | 0.780 | 0.930 | 1.110 | 1.340 |
| — ออกสะสม  | 1.130 | 2.240 | 3.370 | 4.540 | 5.710 | 6.830 | 7.960 |

ปริมาณน้ำ ไหลเข้าอ่าง และ ระบายออก รวมทุกพื้นที่

